



宝塚市はCO₂排出を2030年までに半分、2050年までにゼロにすることを目指して様々な取り組みをしています！

令和6年（2024年）11月13日
環境エネルギー課（EMS事務局）

令和5年度（2023年度）事務事業における温室効果ガス排出量について（報告）

1 宝塚市の環境マネジメント

市の事務事業においては、環境マネジメントシステムを運用し、省エネルギー・省資源を推進するとともに、令和4年度6月に策定したECO オフィスプラン【第2次宝塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】に基づき、取組を行っています。

同計画では、2030年度の温室効果ガス排出量削減目標を2013年度比50%としており、その達成に向けて計画で掲げる5つの基本方針に基づき取組を進めています。

2 令和5年度（2023年度）の目標達成状況

各燃料、エネルギー等の2030年度目標は、各燃料等の使用量の実績や用途、社会情勢等を勘案して設定しています。2023年度の目標値は、2020年度実績値と2030年度目標値をもとに設定しました。

（1）使用量等


2023年度の実績値のうち、2023年度目標を達成したのは、灯油、軽油、重油、液化石油ガス、天然ガス、電気となっています（表1参照）。

なお、電気使用量は、前年度比1.5%減、2013年度基準値比は、27.0%減となりました。減少要因としては、令和3年度を中心に行われた本庁舎や小中学校のLED化、職員の省エネ意識の浸透などが挙げられます。主な施設の電気使用量は、上下水道局が最も多く（33.4%）、次に学校園（15.1%）、市立病院（15.1%）となっています（図1参照）。

表1 使用量等

種別	単位	2013年度 基準値	2020年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度		2030年度 目標値
					実績値	目標値	
紙購入量(A4換算)	枚	—	56,596,422	46,572,697	44,570,815	—	—
水	m ³	—	460,058	516,450	553,128	—	—
ガソリン	L	133,457	116,476	128,289	126,066	100,248	62,384
灯油	L	146,616	147,133	121,376	90,842	144,466	144,466
軽油	L	66,073	60,571	63,918	56,200	59,028	55,429
重油	L	1,300	440	0	0	723	723
液化石油ガス(LPG)	kg	14,488	13,621	13,955	13,118	13,608	13,579
都市ガス(自動車燃料含む)	m ³	2,793,414	2,712,616	2,657,759	2,542,398	2,601,323	2,341,638
電気	kWh	54,335,040	41,573,608	40,295,317	39,675,440	40,178,369	36,922,810
自動車走行距離	km	1,255,346	1,022,473	1,066,753	1,057,509	1,022,361	1,022,099

図1 主な施設の電気使用量

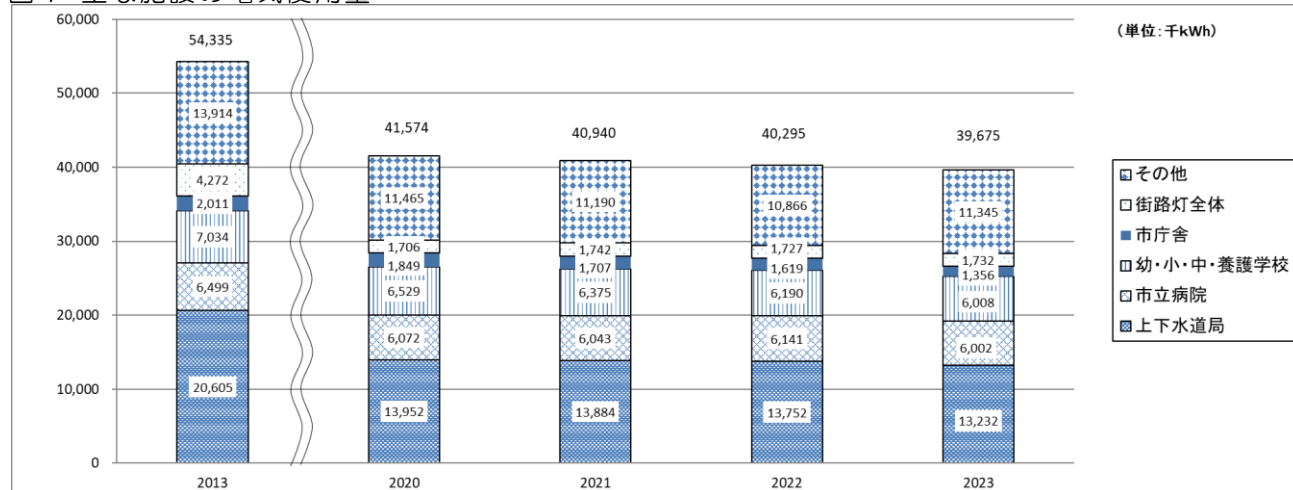

（２）温室効果ガス排出量

2023 年度実績値のうち、2023 年度目標を達成したのは灯油、軽油、重油、液化石油ガス、都市ガスとなっています（表 2 参照）。

2023 年度の総排出量は前年度比 10.1%増となりました。市の事務事業から排出される温室効果ガスは電気使用によるものが約 7 割を占め、電気使用量としては、前年度比 1.5%減少したものの、原子力発電の稼働率減に伴う火力発電の供給割合増により二酸化炭素排出係数が増加（0.29→0.36）したため、前年比 10.1%増となり、年度目標値は未達成となりました。

表 2 温室効果ガス（CO₂ 換算）排出量

単位：kg-CO₂

種別	2013 年度 基準値	2020 年度 実績値	2022 年度 実績値	2023 年度		2030 年度 目標値
				実績値	目標値	
ガソリン	309,839	270,417	297,844	292,682	232,741	144,834
灯油	364,999	366,286	302,164	226,150	359,645	359,645
軽油	170,797	156,574	165,225	145,274	152,586	143,281
重油	3,523	1,192	0	0	1,959	1,959
液化石油ガス(LPG)	43,449	40,847	41,850	39,340	40,809	40,721
都市ガス(自動車燃料を含む)	6,034,460	5,857,178	5,738,704	5,489,614	5,541,193	4,803,895
電気	16,898,197	14,135,027	12,048,300	14,283,158	11,818,567	6,413,492
自動車走行距離	13,404	11,567	12,194	12,085	11,498	11,337
温室効果ガス(CO ₂ 換算)排出量	23,838,668	20,839,087	18,606,281	20,488,303	18,158,998	11,919,164
				2013 年度比 ▲14.1%	2013 年度比 ▲23.8%	2013 年度比 ▲50%

電気に係る温室効果ガス排出量（CO₂ 換算）の算出方法

ECO オフィスプラン【第 2 次宝塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】においては、電気に係る温室効果ガス排出量（CO₂ 換算）の算出方法を見直し、使用する二酸化炭素排出係数を、2010 年度数値（0.29）固定から、年度ごとの排出係数（変動）としました。なお、2021 年度の排出係数は 0.36、2022 年度は 0.29、2023 年度は 0.36 を使用しています。

3 今後の方向と取組

市の事務事業による温室効果ガス排出量は、市域全体での排出量の約 3.4%を占めており、市が率先してその排出を抑制することが求められています。ECO オフィスプラン【第 2 次宝塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】では、国の地球温暖化対策計画の削減目標等を勘案し、削減目標値を 2030 年度までに 2013 年度比で 50%削減すると設定しています。この高い目標を達成するために、国の補助金の獲得により 2023 年度から 6 か年に渡り「重点対策加速化事業」を実施し、公共施設における LED 化や高効率空調設備導入を行い、脱炭素化を推進しています。さらに、今後、施設の ZEB 導入などによる省エネ化、太陽光発電設備の導入などを政策的に推進することも重要になっています。各職員におかれましても、環境配慮の意識を高めていただき、引き続き、日々の業務の中で省エネ実践の継続をお願いします。

引き続き、たからづかのエコチェックによる環境マネジメントを行うとともに、地球温暖化対策推進庁内検討会や環境推進調整会議においても、情報を共有し、意見を交換し、全庁的な体制で省エネルギー・省資源を進めていきます。