

2 宝塚市の水道水について

宝塚市は、市内7箇所の浄水場（玉瀬・惣川・生瀬・川面・小浜・小林・亀井）及び川西市にある多田浄水場（兵庫県企業庁）の計8箇所の浄水場より水道水をお客様へ届けています。

（現在、生瀬浄水場では水処理は行っておらず、惣川浄水場よりの受水によりお客様へ届けています。）

（1）水源（原水）の状況

本市の水源は、地下水が全体の約半分を占め、その他に武庫川表流水や川下川貯水池があります。全ての水源（原水）について調査を行っており、各水源（原水）の水質試験結果は、『4章 原水水質試験結果』をご覧ください。

（2）給水栓水の状況

お客様へお届けする水道水が水道法第4条に基づく水質基準を満たし、もって水道水が安全で良質であることの確認を行うために、定期的に水質検査を実施しています。

浄水場系統ごとに選定した採水場所（9地点）より水道水を採取し、検査を行っています。各地点の検査項目ごとの検査結果及び範囲は、次頁のとおりです。

浄水場系統

玉瀬浄水場
惣川浄水場
生瀬浄水場（惣川受水）
川面浄水場
小浜浄水場
小林浄水場
亀井浄水場
小浜と多田浄水場の混合水
生瀬（惣川受水）と小林浄水場の混合水

給水栓水（採水場所）


東消防署西谷出張所
宝塚市上下水道局水質試験所
ゆずり葉緑地
雲雀丘サービスステーション
安倉中保育所
宝塚市上下水道局
高司ふれ愛公園
中山台サービスステーション
武庫山公園

各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 東消防署西谷出張所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.13	0.29
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.06	0.08
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.02	0.03
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.23	0.09	0.15
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.039	0.009	0.018
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.015	0.004	0.008
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.046	0.012	0.023
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.003	0.004
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.10	0.002未満	0.05
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	12	13
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	18	15	16
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33	23	28
39	蒸発残留物	500mg/L以下	87	54	71
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.8	1.5	1.6
46	pH値	5.8~8.6	7.6	6.6	7.3
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:東消防署西谷出張所

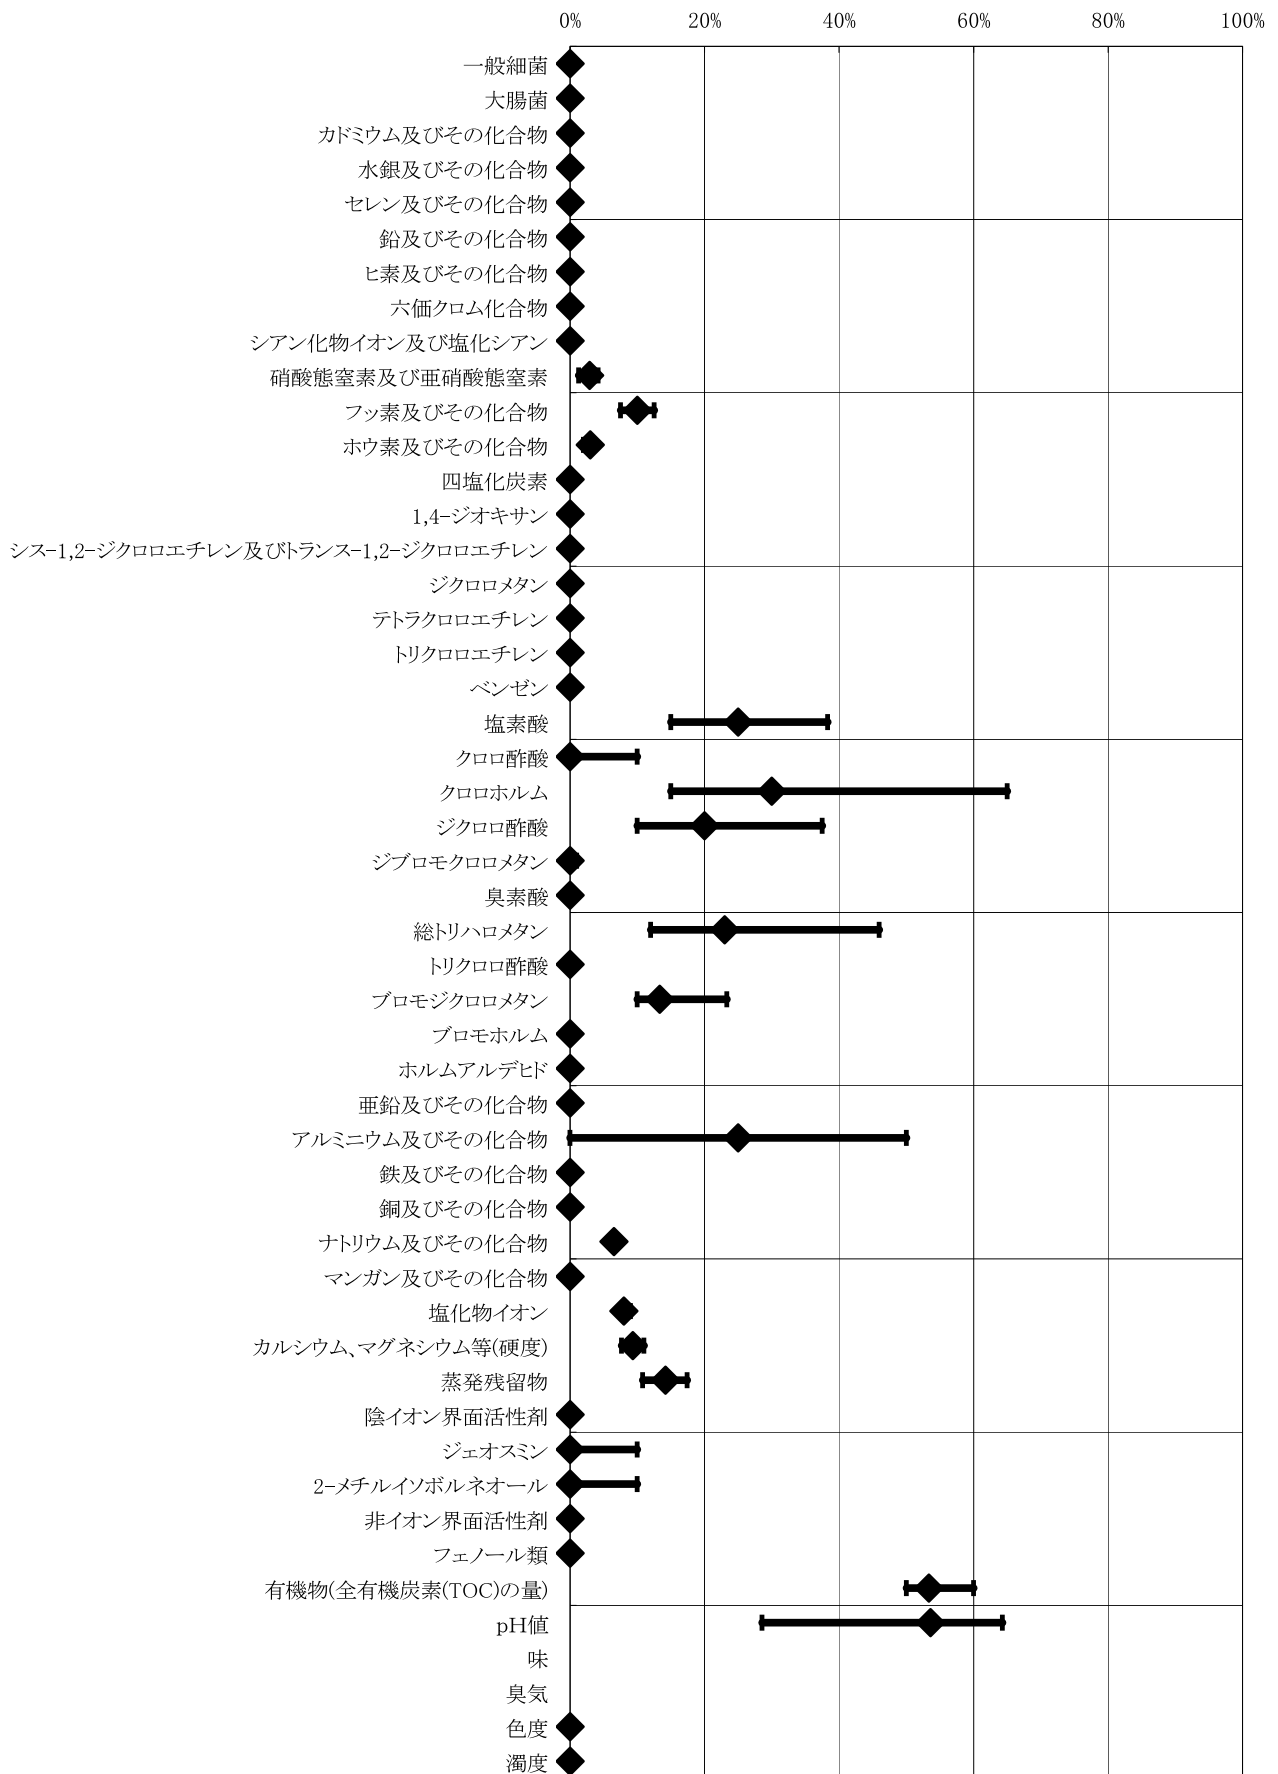


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:宝塚市上下水道局水質試験所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.17	0.30
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.22	0.14	0.18
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.02	0.02
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.06未満	0.06未満
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.003	0.002未満	0.002
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.056	0.021	0.036
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.030	0.013	0.02
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.065	0.027	0.044
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.06	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.006	0.007
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.04	0.06
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	25	14	17
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	31	16	20
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41	24	33
39	蒸発残留物	500mg/L以下	100	89	97
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	2.0	1.4	1.6
46	pH値	5.8~8.6	7.6	6.7	7.3
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:宝塚市上下水道局水質試験所

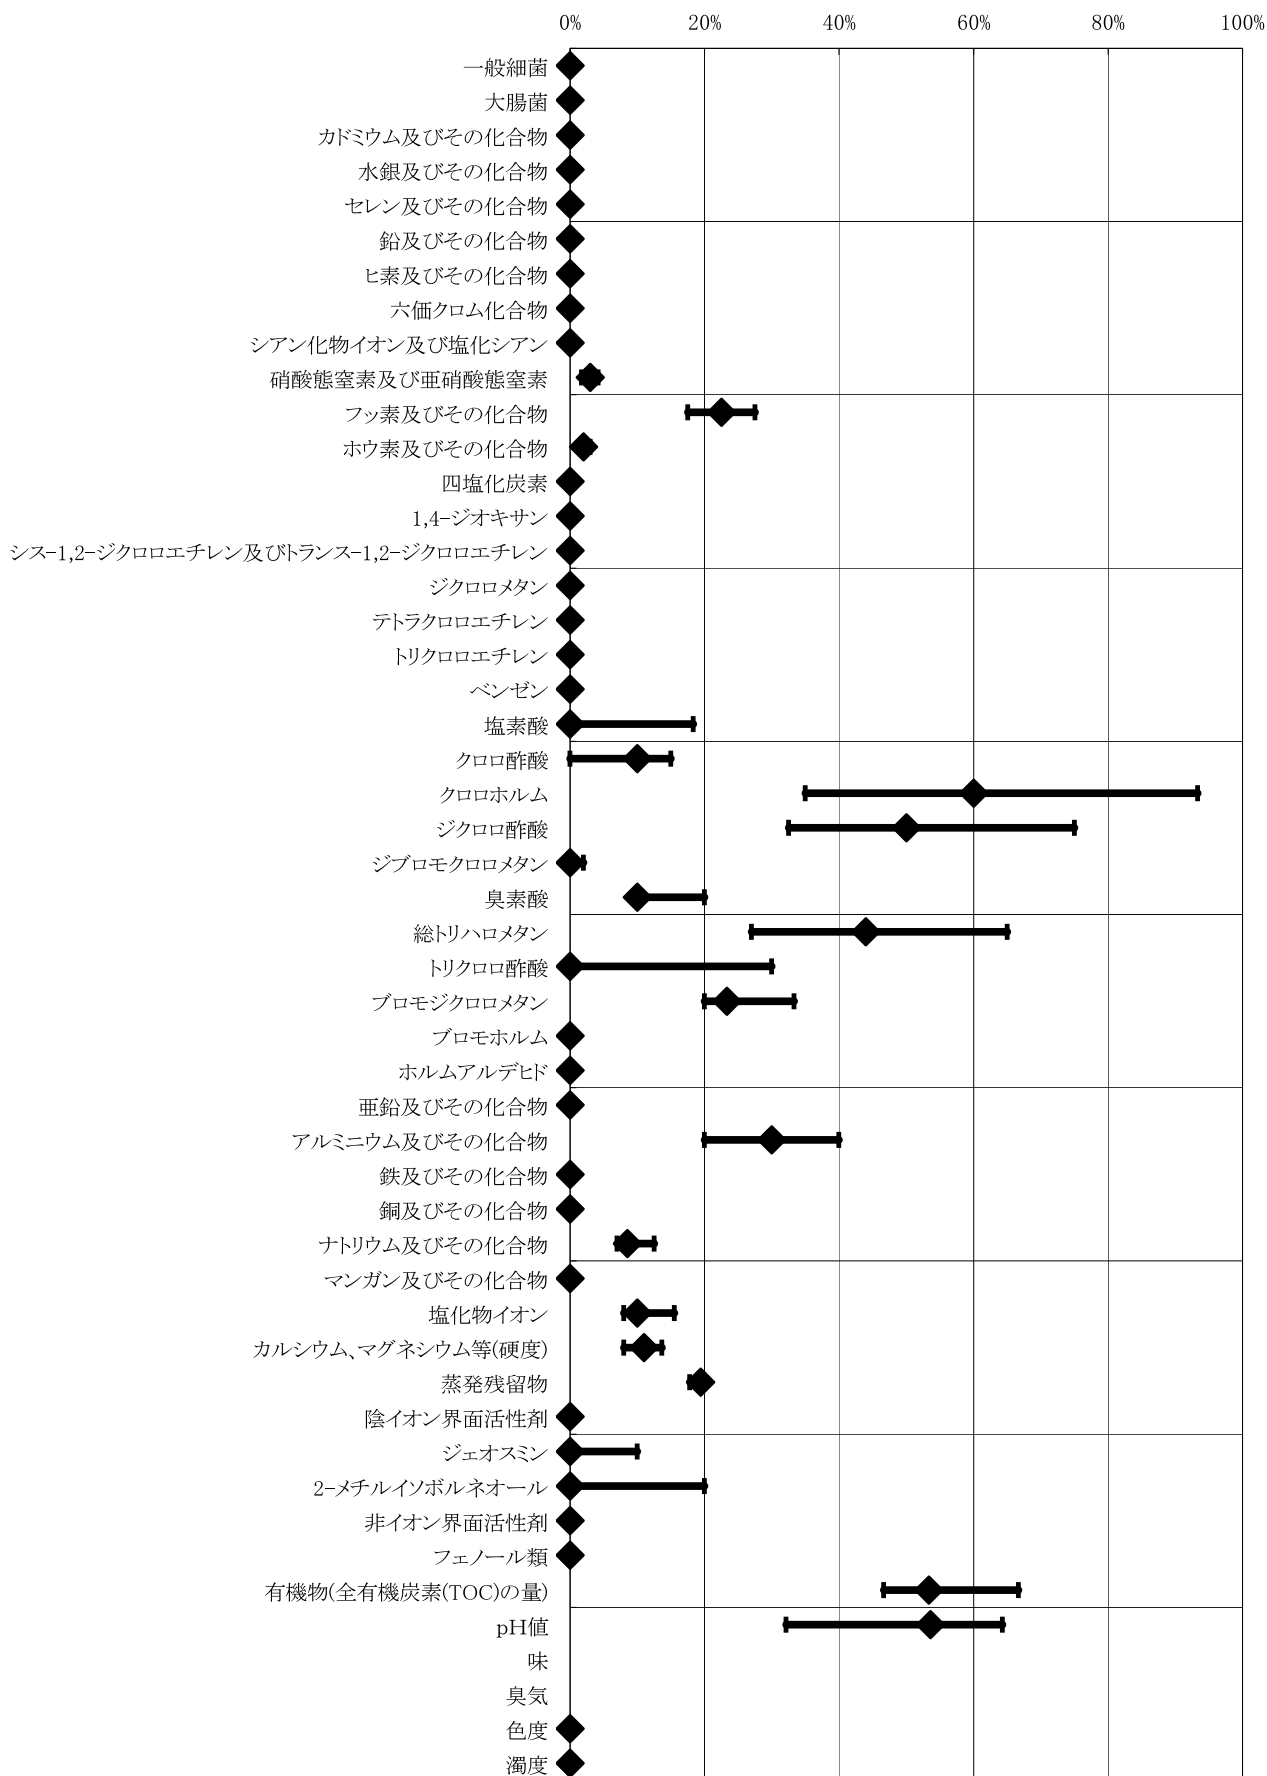


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:ゆずり葉緑地

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	0.22	0.48
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.34	0.15	0.26
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.12	0.03	0.08
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.07
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.044	0.013	0.027
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.007	0.004未満	0.005
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.001	0.006
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.053	0.037	0.044
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012	0.008	0.011
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.02	0.04
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	41	16	26
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	54	19	32
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	28	46
39	蒸発残留物	500mg/L以下	200	96	140
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.8	1.1	1.4
46	pH値	5.8~8.6	7.6	6.6	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:ゆずり葉緑地

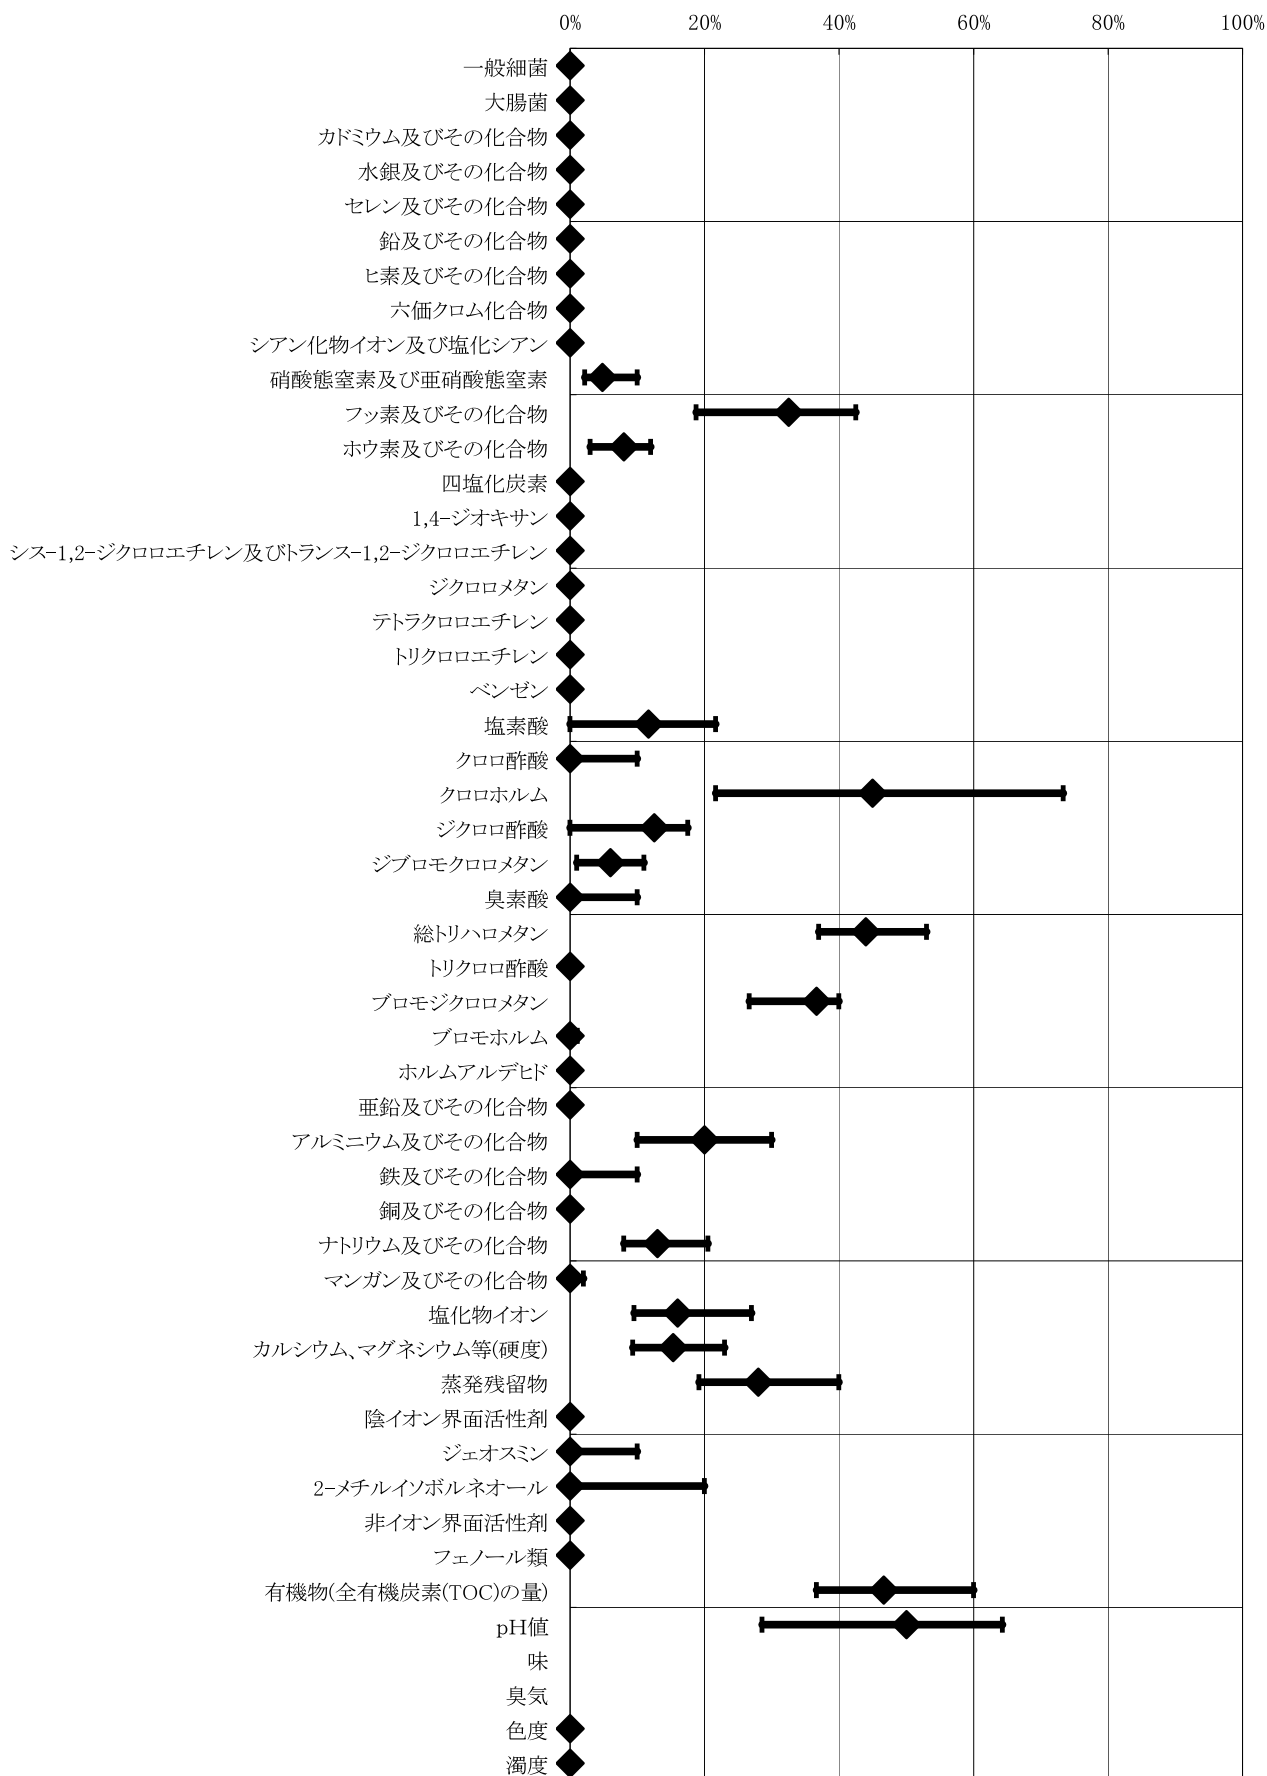


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:雲雀丘サービスステーション

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.27	0.11	0.18
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26	0.23	0.25
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.16	0.13	0.14
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.30	0.10	0.19
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.003	0.004
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.006	0.007
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001	0.001
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	59	55	57
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	63	58	60
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	50	59
39	蒸発残留物	500mg/L以下	250	230	240
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.4	0.5
46	pH値	5.8~8.6	7.4	6.6	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ⊣:最高値)
 検査地点:雲雀丘サービスステーション

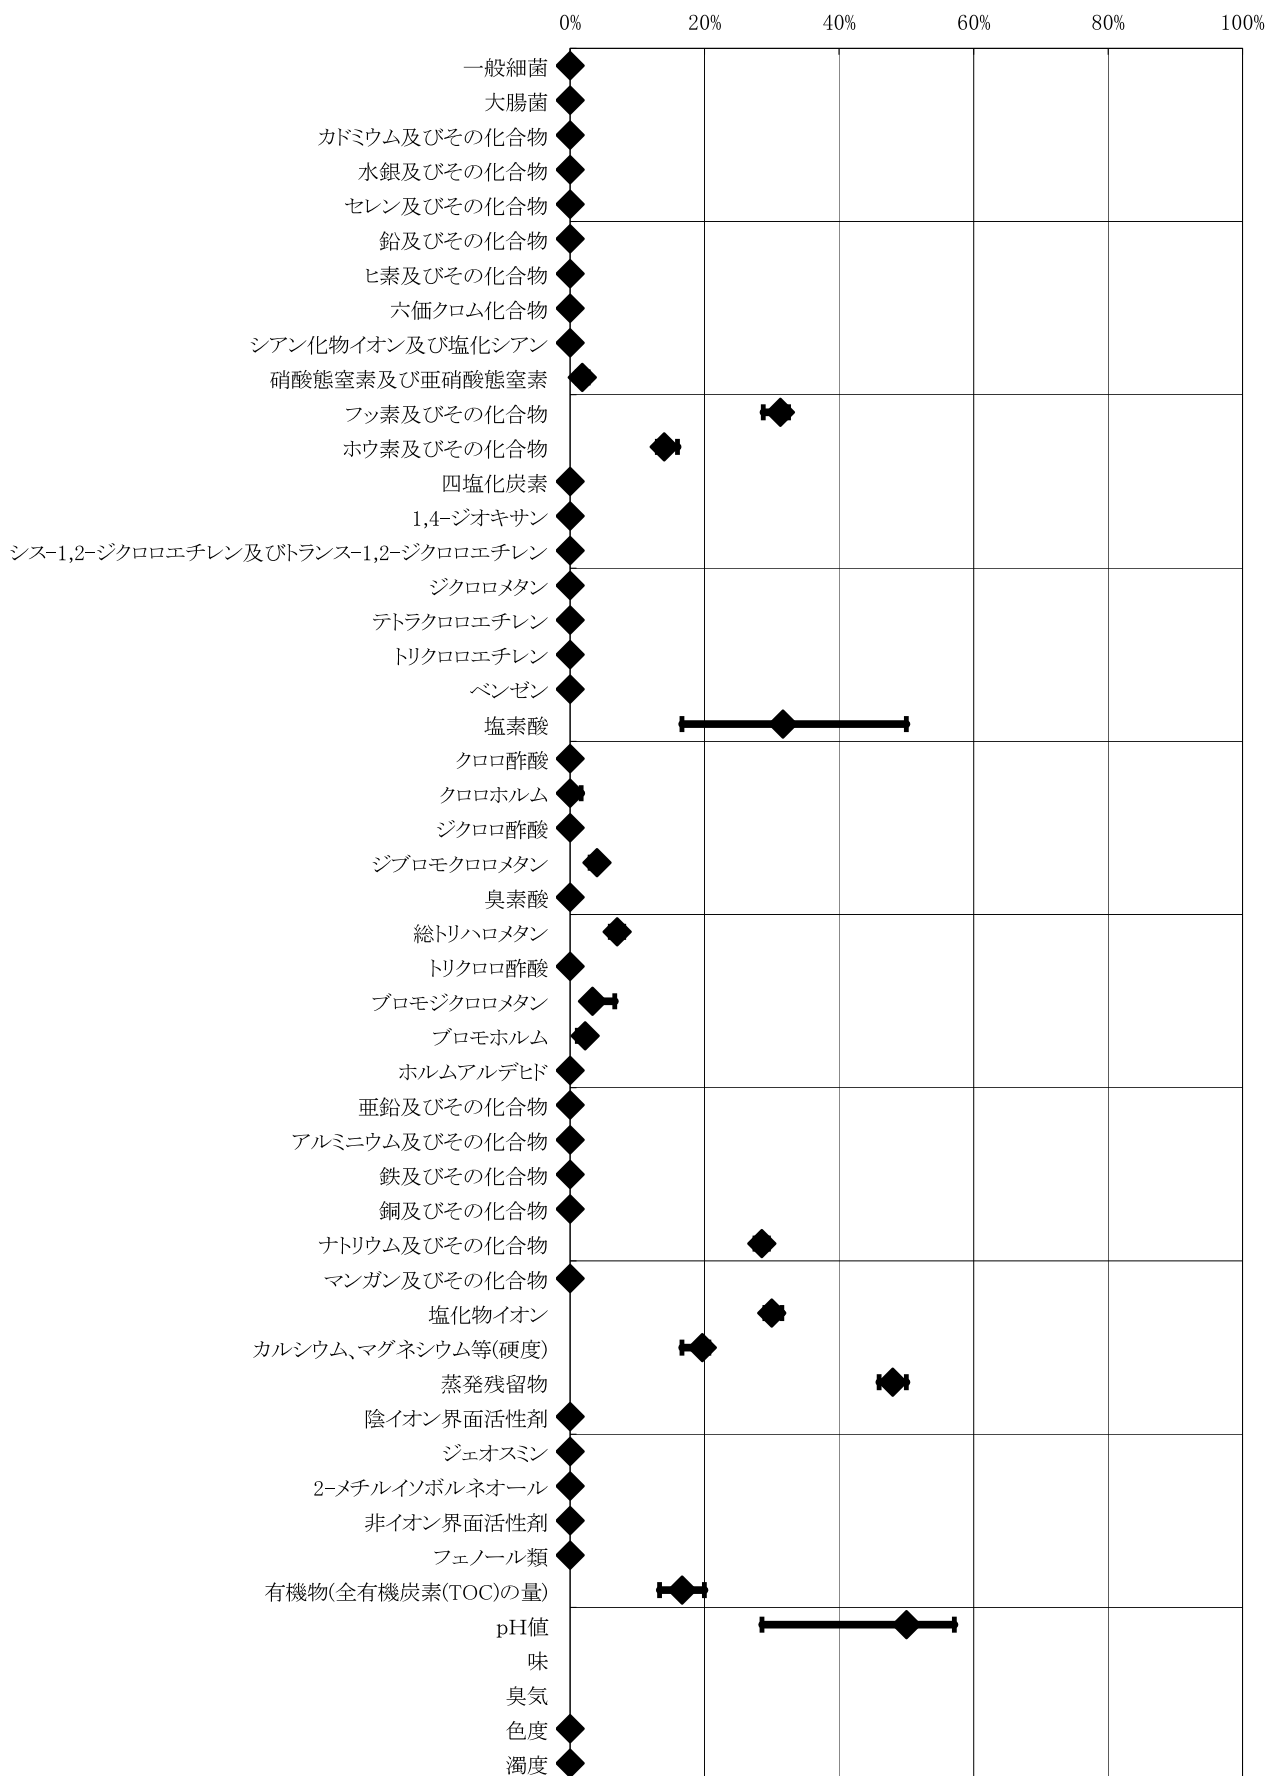


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:安倉中保育所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.85	0.39	0.60
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.33	0.27	0.30
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.14	0.10	0.12
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.27	0.09	0.16
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.002	0.005
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.005	0.004未満	0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.003	0.004
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017	0.013	0.015
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.002	0.004
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001	0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	51	38	45
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	67	45	54
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76	50	65
39	蒸発残留物	500mg/L以下	240	180	210
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.6	0.7
46	pH値	5.8~8.6	7.4	6.7	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:安倉中保育所

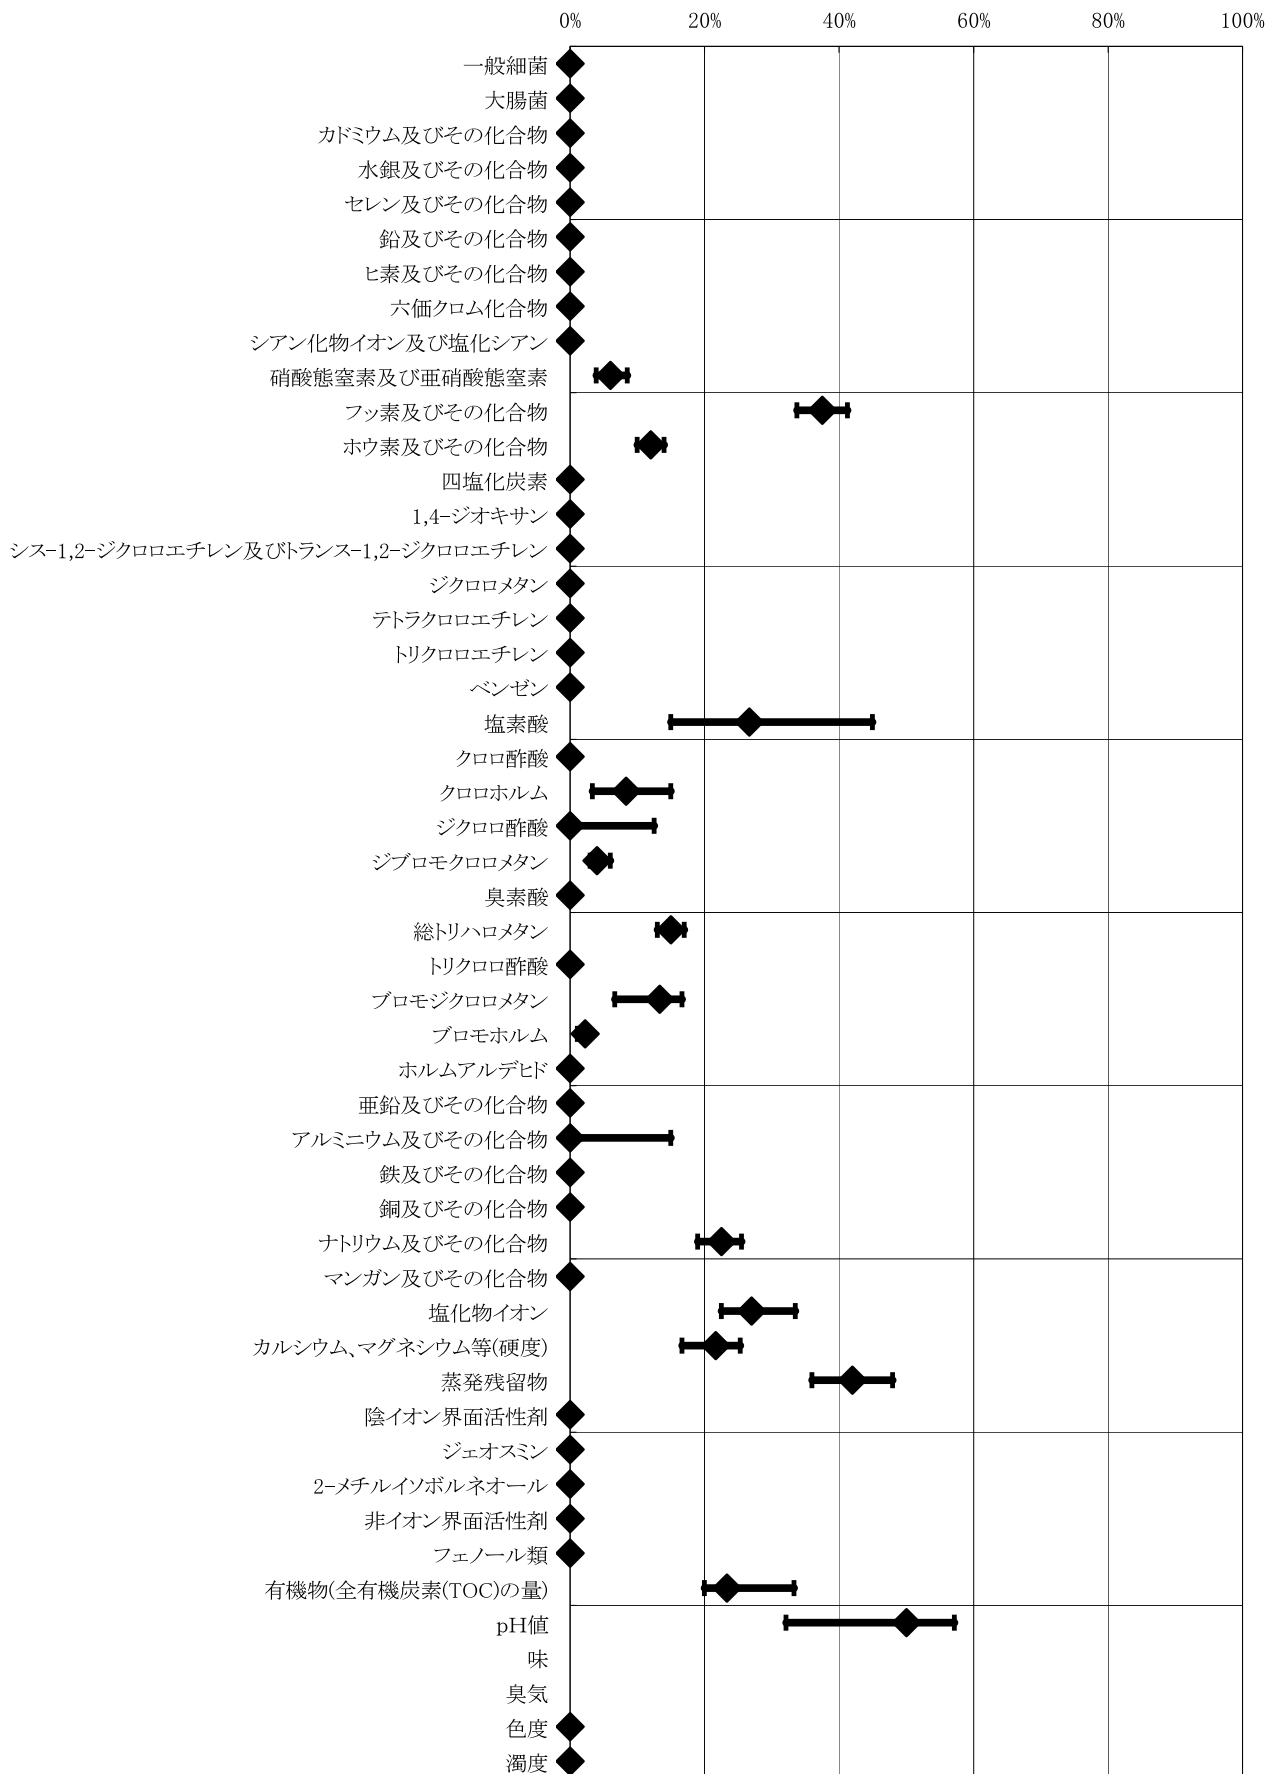


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:宝塚市上下水道局

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	0.46	0.73
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.46	0.26	0.39
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.19	0.06	0.13
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.20	0.07	0.13
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.021	0.005	0.010
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.013	0.004未満	0.007
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.017	0.005	0.012
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.039	0.030	0.035
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.013	0.010	0.012
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	62	24	42
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	84	29	52
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	95	43	66
39	蒸発残留物	500mg/L以下	290	150	220
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000026	0.000001未満	0.000005
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.3	0.7	1.0
46	pH値	5.8~8.6	7.3	6.7	7.1
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:宝塚市上下水道局

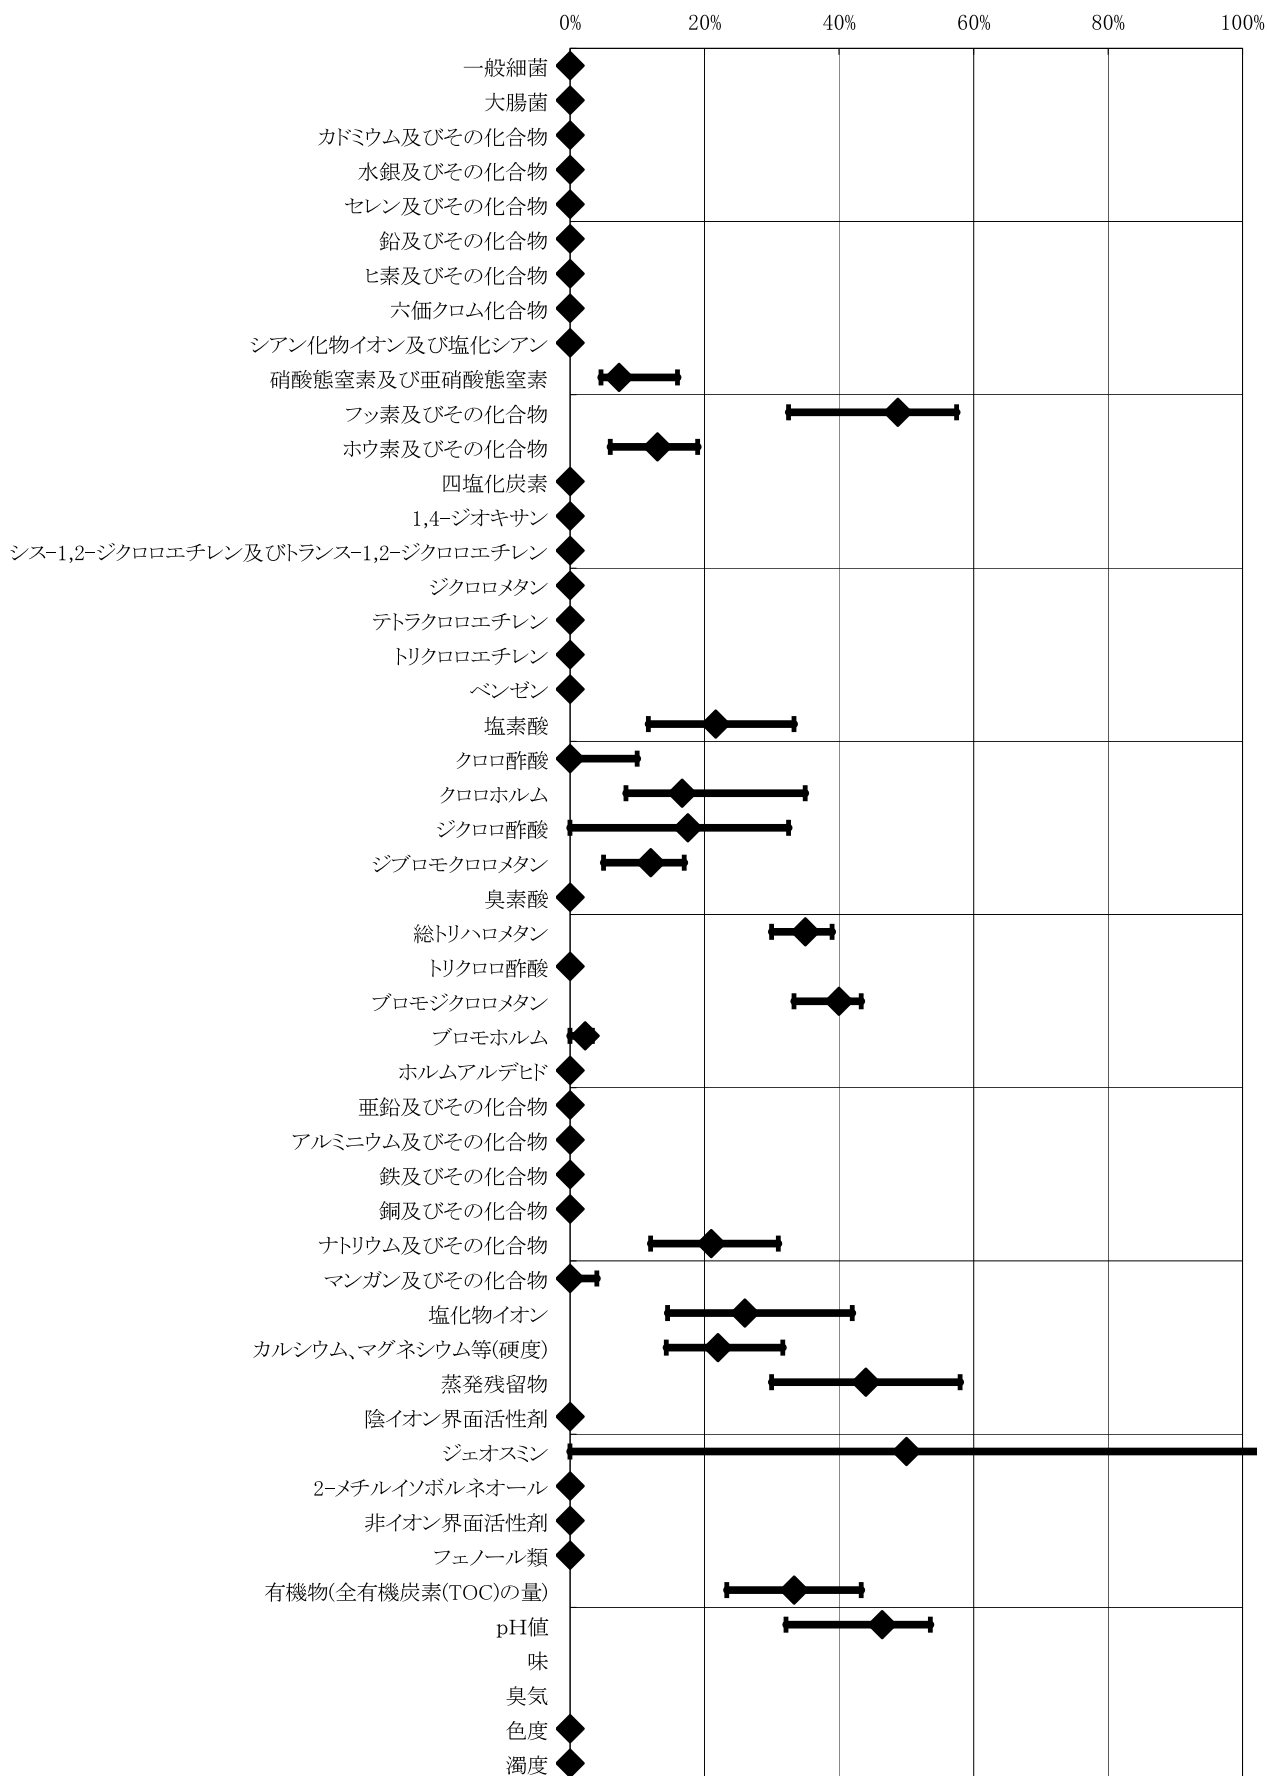


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:高司ふれ愛公園

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66	0.22	0.34
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.46	0.29	0.34
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.11	0.09	0.10
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.36	0.07	0.18
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.003	0.008
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromokジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.001	0.002
29	ブromokホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	47	37	39
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	61	37	41
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68	50	54
39	蒸発残留物	500mg/L以下	220	190	200
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.3	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.3	6.7	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:高司ふれ愛公園

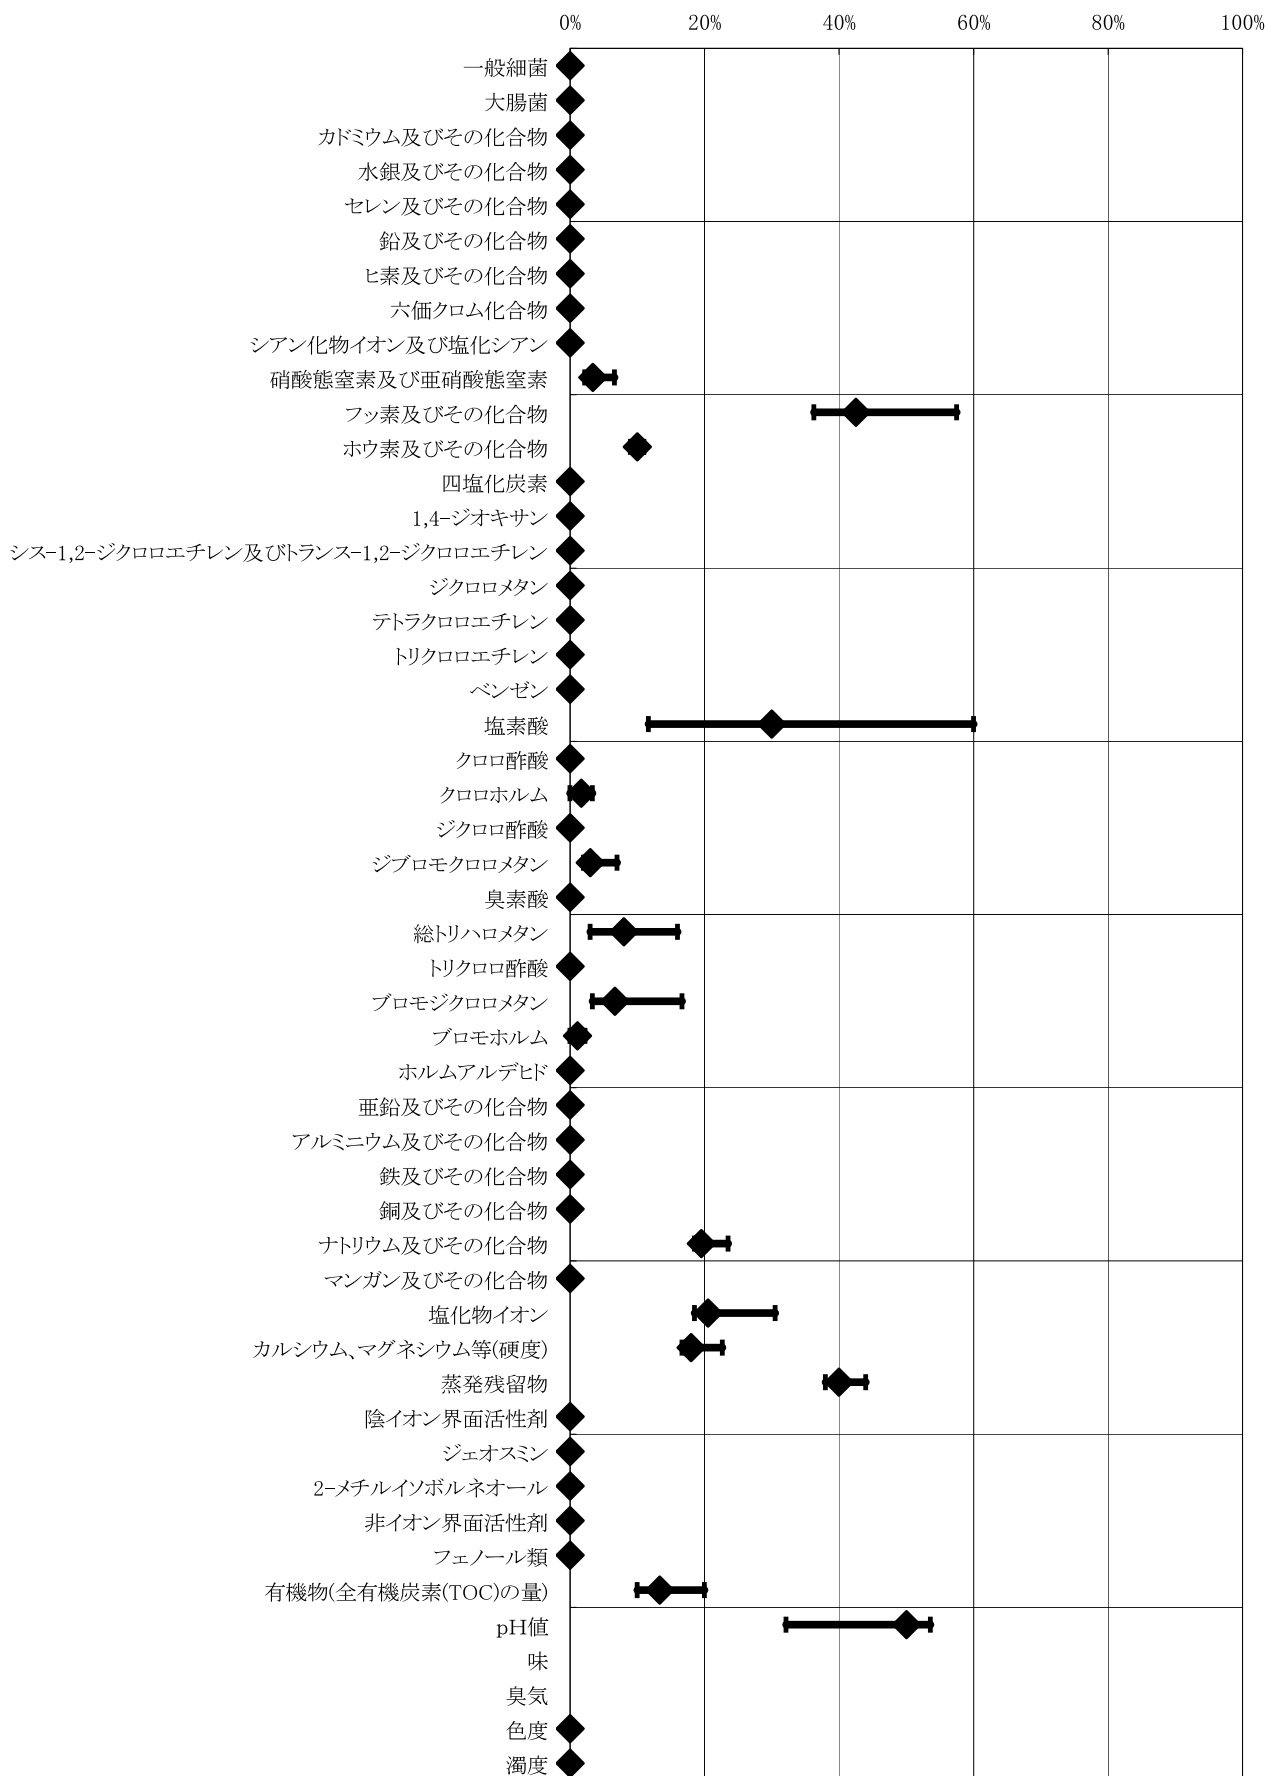


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:中山台サービスステーション

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.82	0.31	0.50
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20	0.10	0.17
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.17	0.04	0.08
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.16	0.06未満	0.08
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.002	0.009
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	0.004未満	0.005
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.003	0.003
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.025	0.008	0.018
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.003	0.006
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.02未満	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	20	11	14
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	27	17	21
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	33	48
39	蒸発残留物	500mg/L以下	130	110	120
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.9	0.6	0.9
46	pH値	5.8~8.6	7.5	6.8	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:中山台サービスステーション

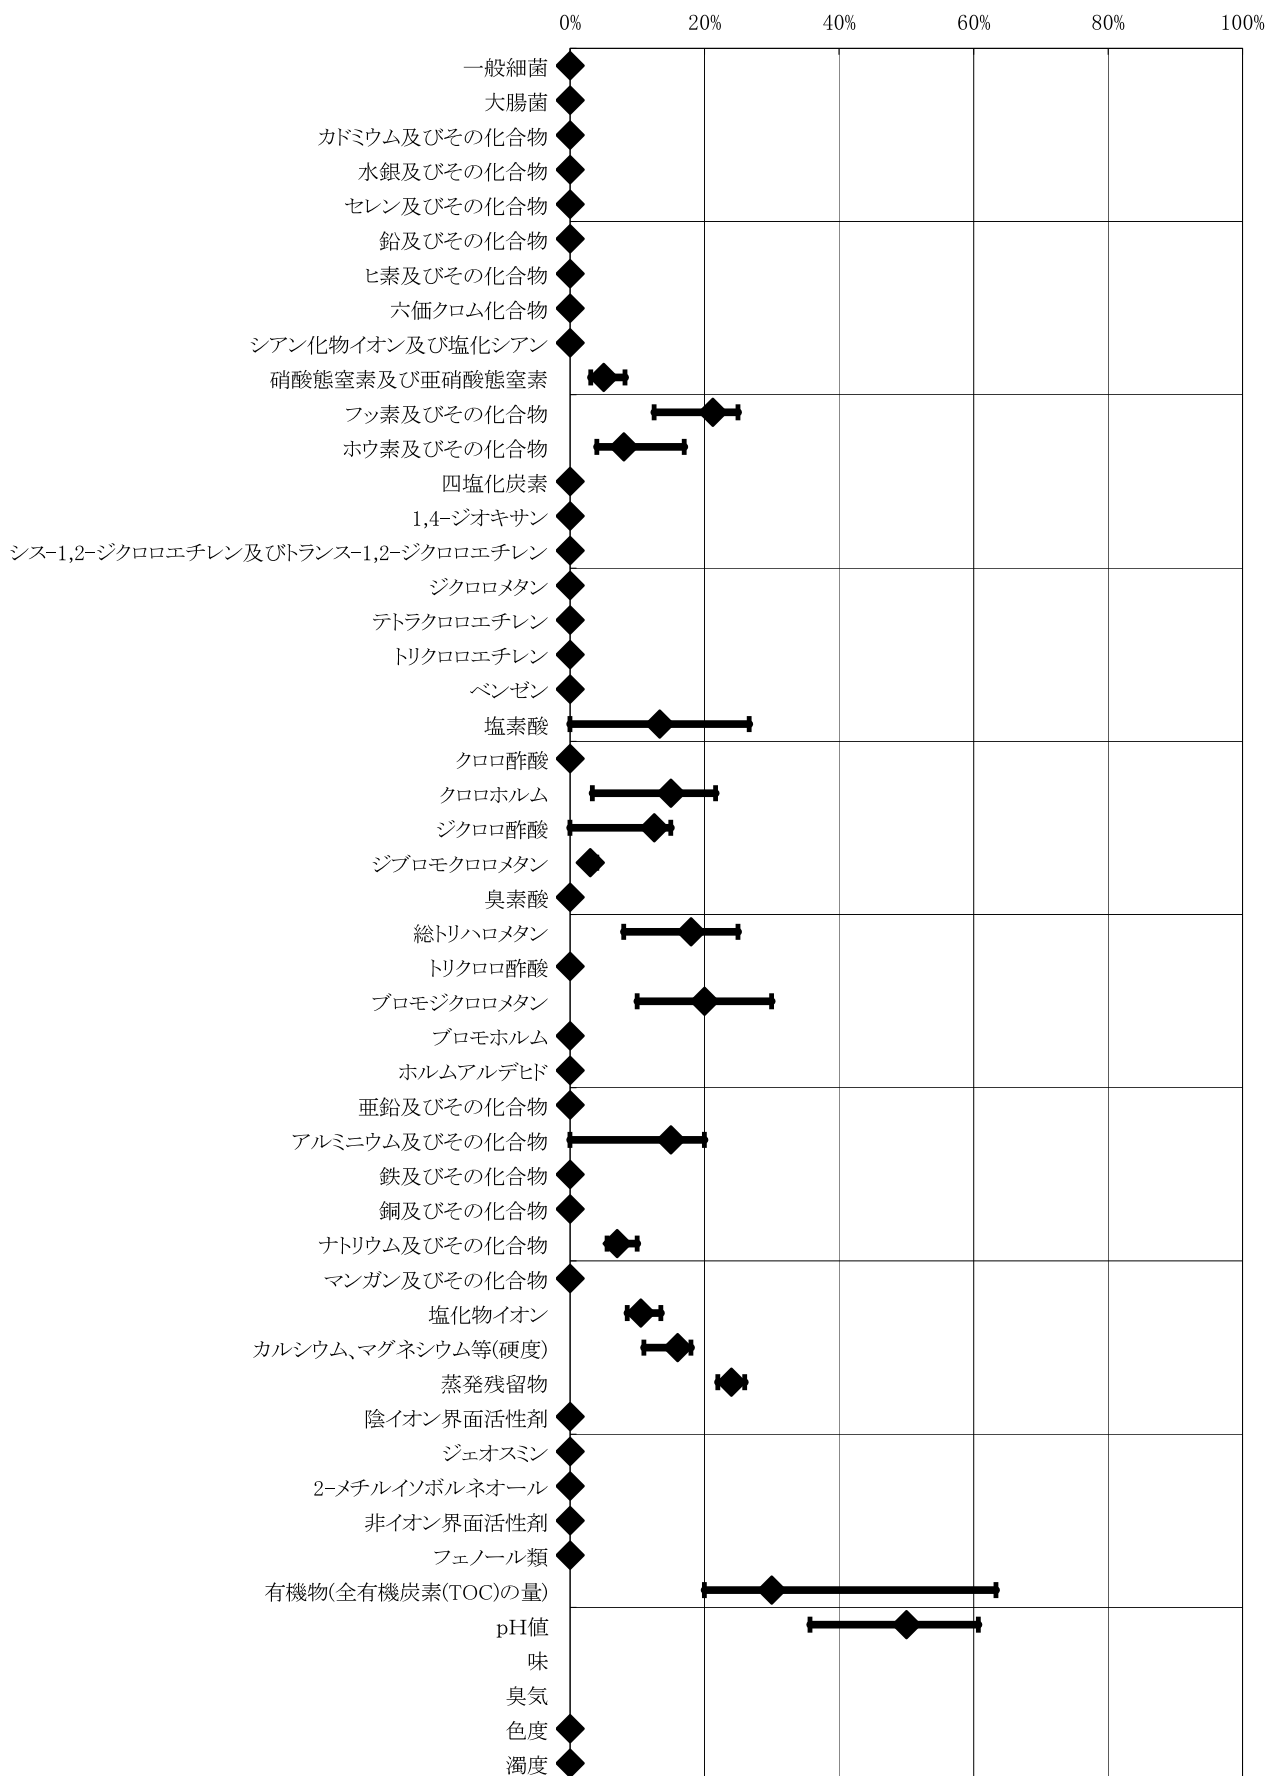

各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 武庫山公園

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	0.21	0.66
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.47	0.18	0.35
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.20	0.04	0.12
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.18	0.07	0.11
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.003	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.037	0.006	0.020
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.018	0.004未満	0.011
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.002	0.009
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.047	0.038	0.042
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014	0.008	0.012
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.02未満	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	62	17	37
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	86	20	46
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	95	32	59
39	蒸発残留物	500mg/L以下	300	100	180
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.7	1.0	1.2
46	pH値	5.8~8.6	7.6	6.8	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:武庫山公園

