

2 宝塚市の水道水について

宝塚市は、市内7箇所の浄水場（玉瀬・惣川・生瀬・川面・小浜・小林・亀井）及び川西市にある多田浄水場（兵庫県企業庁）の計8箇所の浄水場より水道水をお客様へ届けています。

（現在、生瀬浄水場では水処理は行っておらず、惣川浄水場よりの受水によりお客様へ届けています。）

(1) 水源（原水）の状況

本市の水源は、地下水が全体の約半分を占め、その他に武庫川表流水や川下川貯水池があります。全ての水源（原水）について調査を行っており、各水源（原水）の水質試験結果は、『4章 原水水質試験結果』をご覧ください。

(2) 給水栓水の状況

お客様へお届けする水道水が水道法第4条に基づく水質基準を満たし、もって水道水が安全で良質であることの確認を行うために、定期的に水質検査を実施しています。

浄水場系統ごとに選定した採水場所（9地点）より水道水を採取し、検査を行っています。各地点の検査項目ごとの検査結果及び範囲は、次頁のとおりです。

浄水場系統

玉瀬浄水場
惣川浄水場
生瀬浄水場(惣川受水)
川面浄水場
小浜浄水場
小林浄水場
亀井浄水場
小浜と多田浄水場の混合水
生瀬(惣川受水)と小林浄水場の混合水

給水栓水(採水場所)


東消防署西谷出張所
宝塚市上下水道局水質試験所
ゆずり葉緑地
雲雀丘サービスステーション
安倉中保育所
宝塚市上下水道局
高司ふれ愛公園
中山台サービスステーション
武庫山公園

各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 東消防署西谷出張所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.06	0.32
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.05	0.10
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04	0.02未満	0.03
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.38	0.06未満	0.11
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.023	0.002	0.009
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.014	0.004未満	0.007
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.001未満	0.002
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.007	0.014
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.001	0.003
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	9.5	12
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	23	13	16
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58	21	34
39	蒸発残留物	500mg/L以下	120	70	86
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.6	0.5	1.2
46	pH値	5.8~8.6	7.5	6.9	7.3
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点: 東消防署西谷出張所

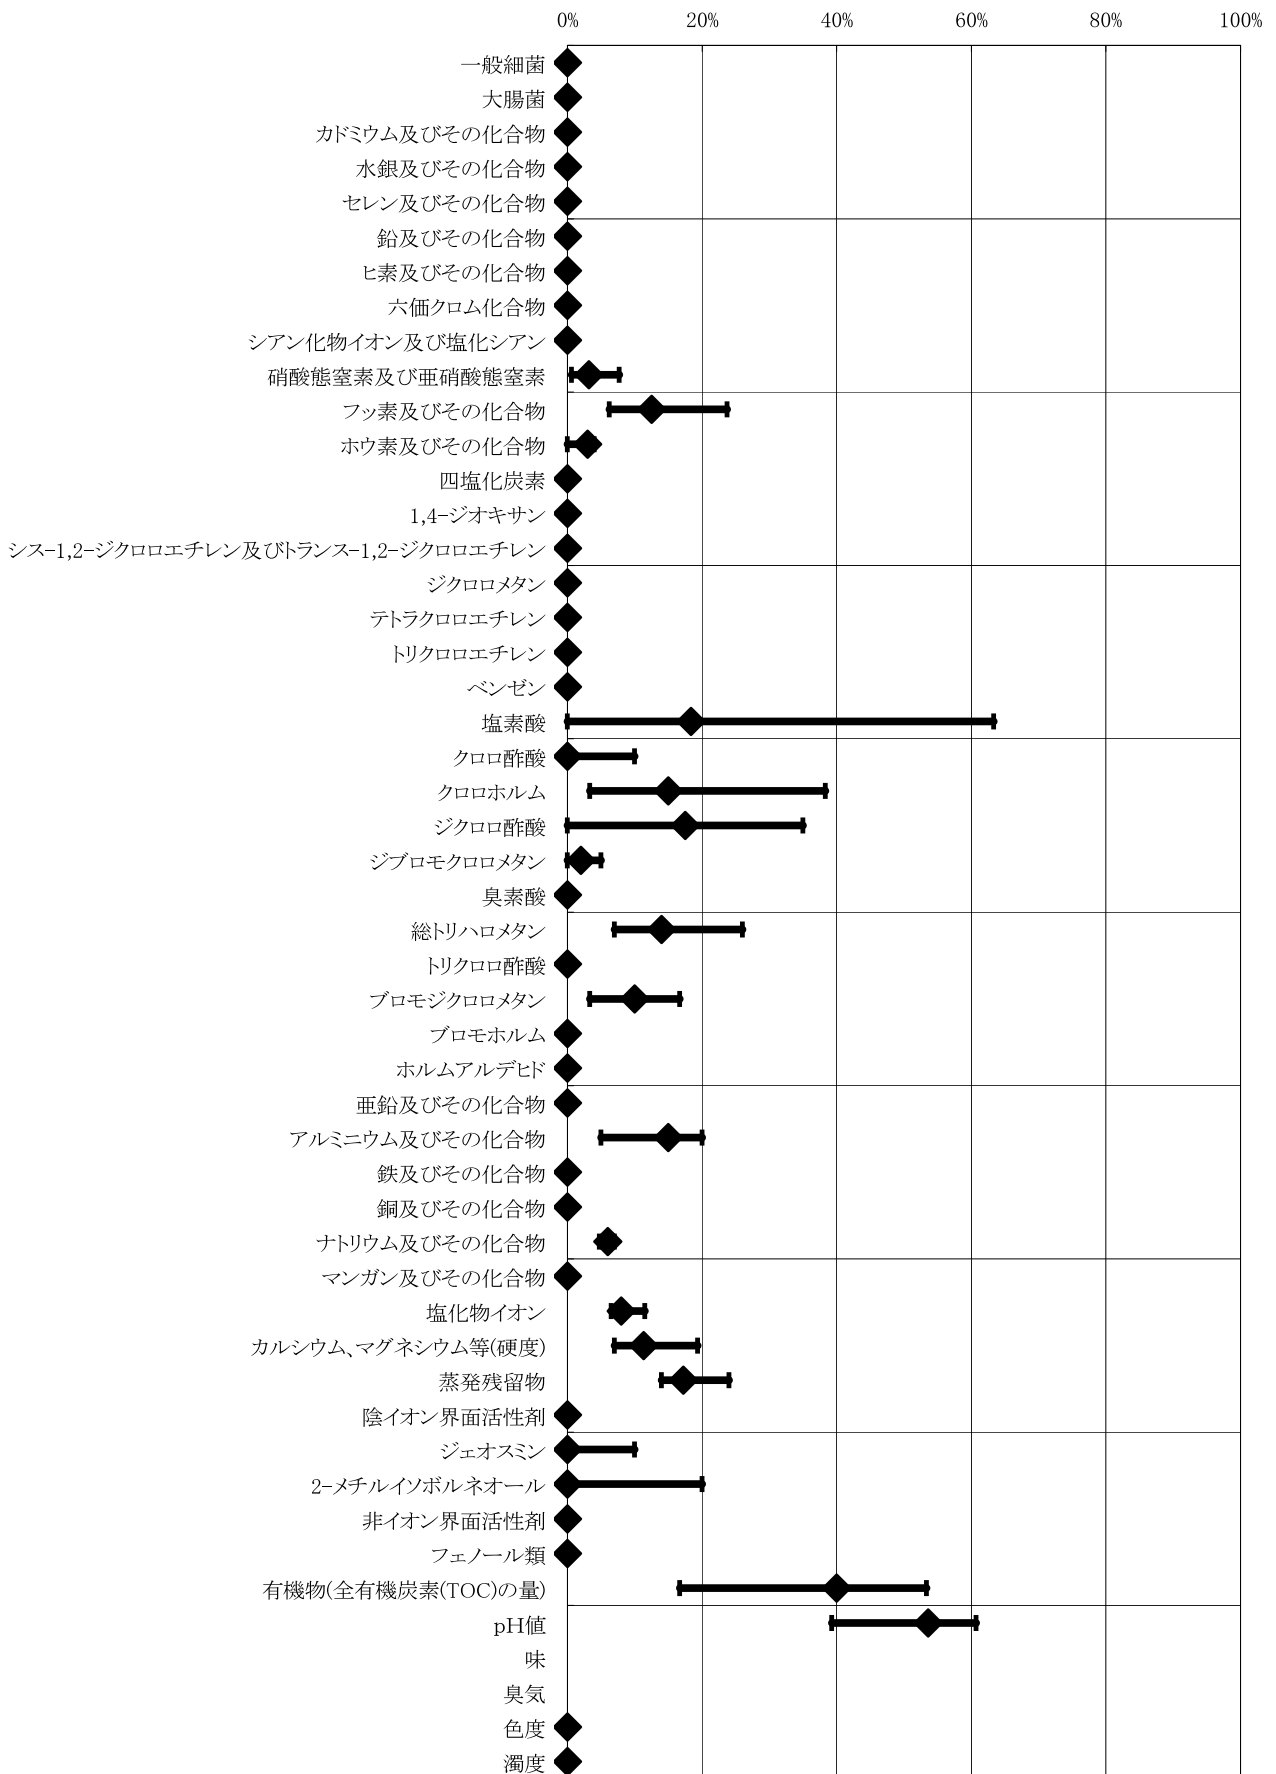


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:宝塚市上下水道局水質試験所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49	0.06	0.30
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.54	0.10	0.20
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	0.02未満	0.03
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.06未満	0.06未満
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.049	0.010	0.027
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.025	0.008	0.017
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.054	0.015	0.032
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.03	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.003	0.005
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.03	0.05
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22	13	16
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	25	15	18
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45	25	33
39	蒸発残留物	500mg/L以下	100	83	91
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.6	1.1	1.4
46	pH値	5.8~8.6	7.7	7.1	7.4
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:宝塚市上下水道局水質試験所

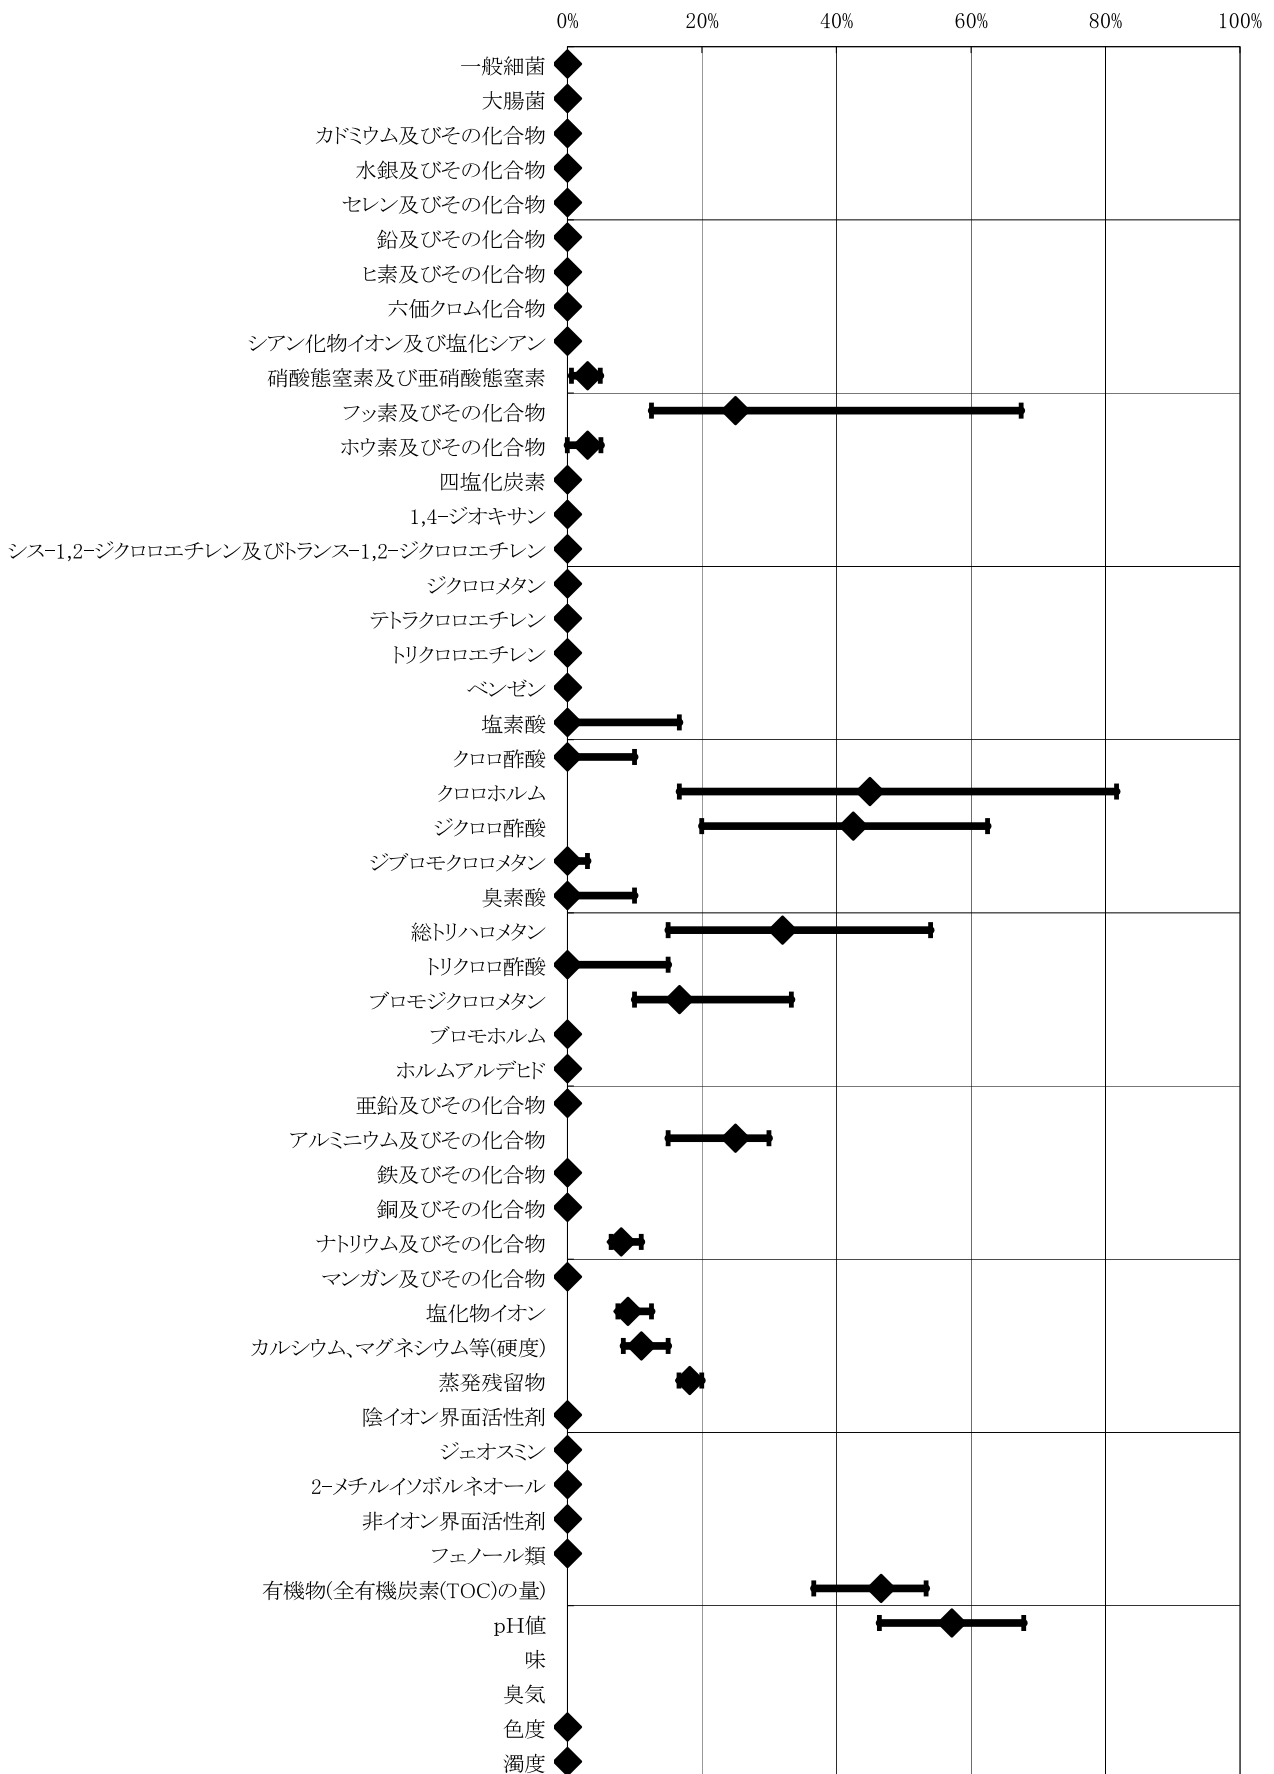


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:ゆずり葉緑地

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	0.11	0.53
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.38	0.12	0.26
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.16	0.02未満	0.08
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.07
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.059	0.007	0.031
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.016	0.004未満	0.009
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.014	0.001未満	0.006
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.066	0.030	0.049
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.03	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.019	0.006	0.010
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.02	0.04
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	47	13	26
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001
37	塩化物イオン	200mg/L以下	71	15	33
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	86	24	48
39	蒸発残留物	500mg/L以下	250	85	150
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.5	1.1	1.3
46	pH値	5.8~8.6	7.5	7.1	7.3
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:ゆずり葉緑地

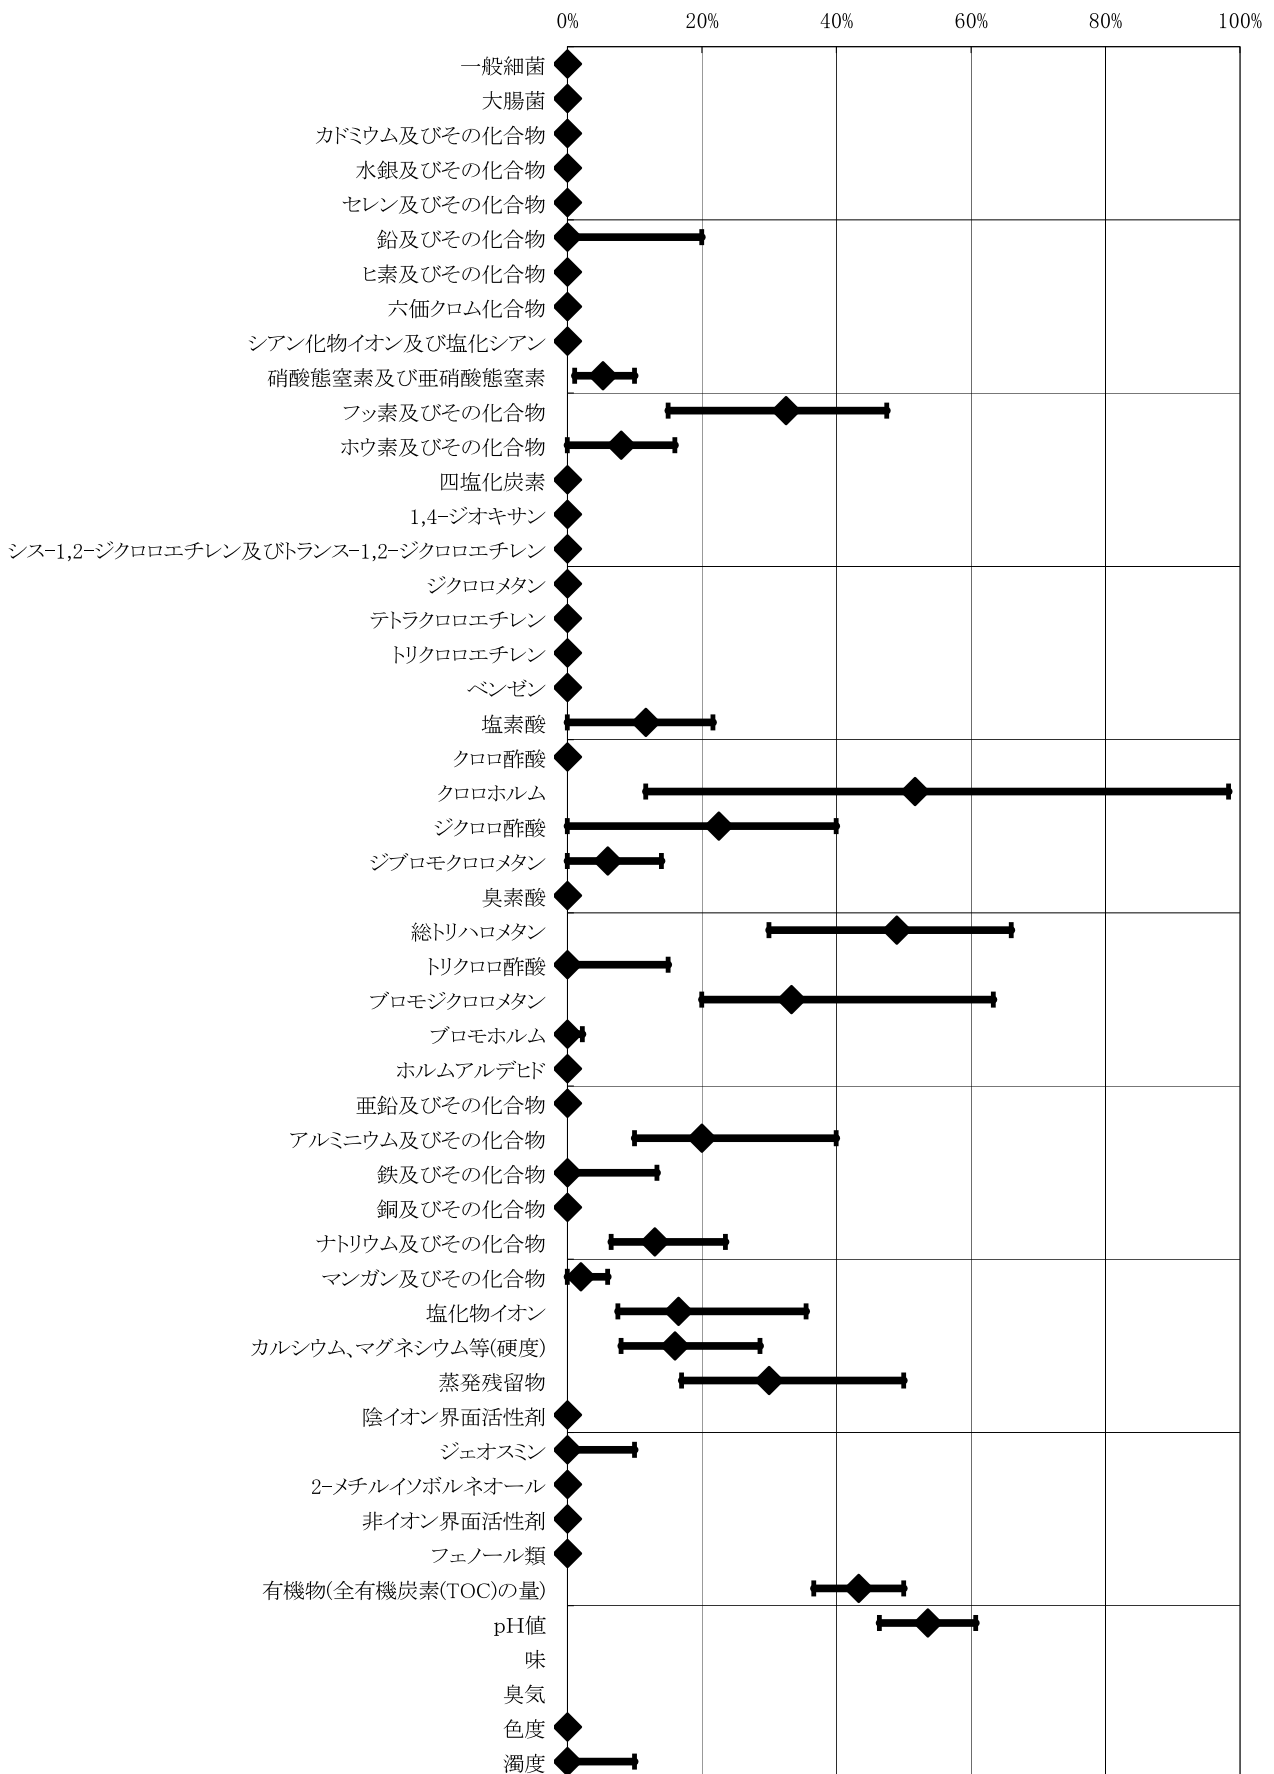


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:雲雀丘サービスステーション

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	0.11	0.19
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.27	0.23	0.26
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.16	0.14	0.15
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.30	0.08	0.18
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.002	0.003
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.002	0.006
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	57	53	56
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	61	53	58
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	53	58
39	蒸発残留物	500mg/L以下	250	230	240
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.2	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.4	7.0	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:雲雀丘サービスステーション

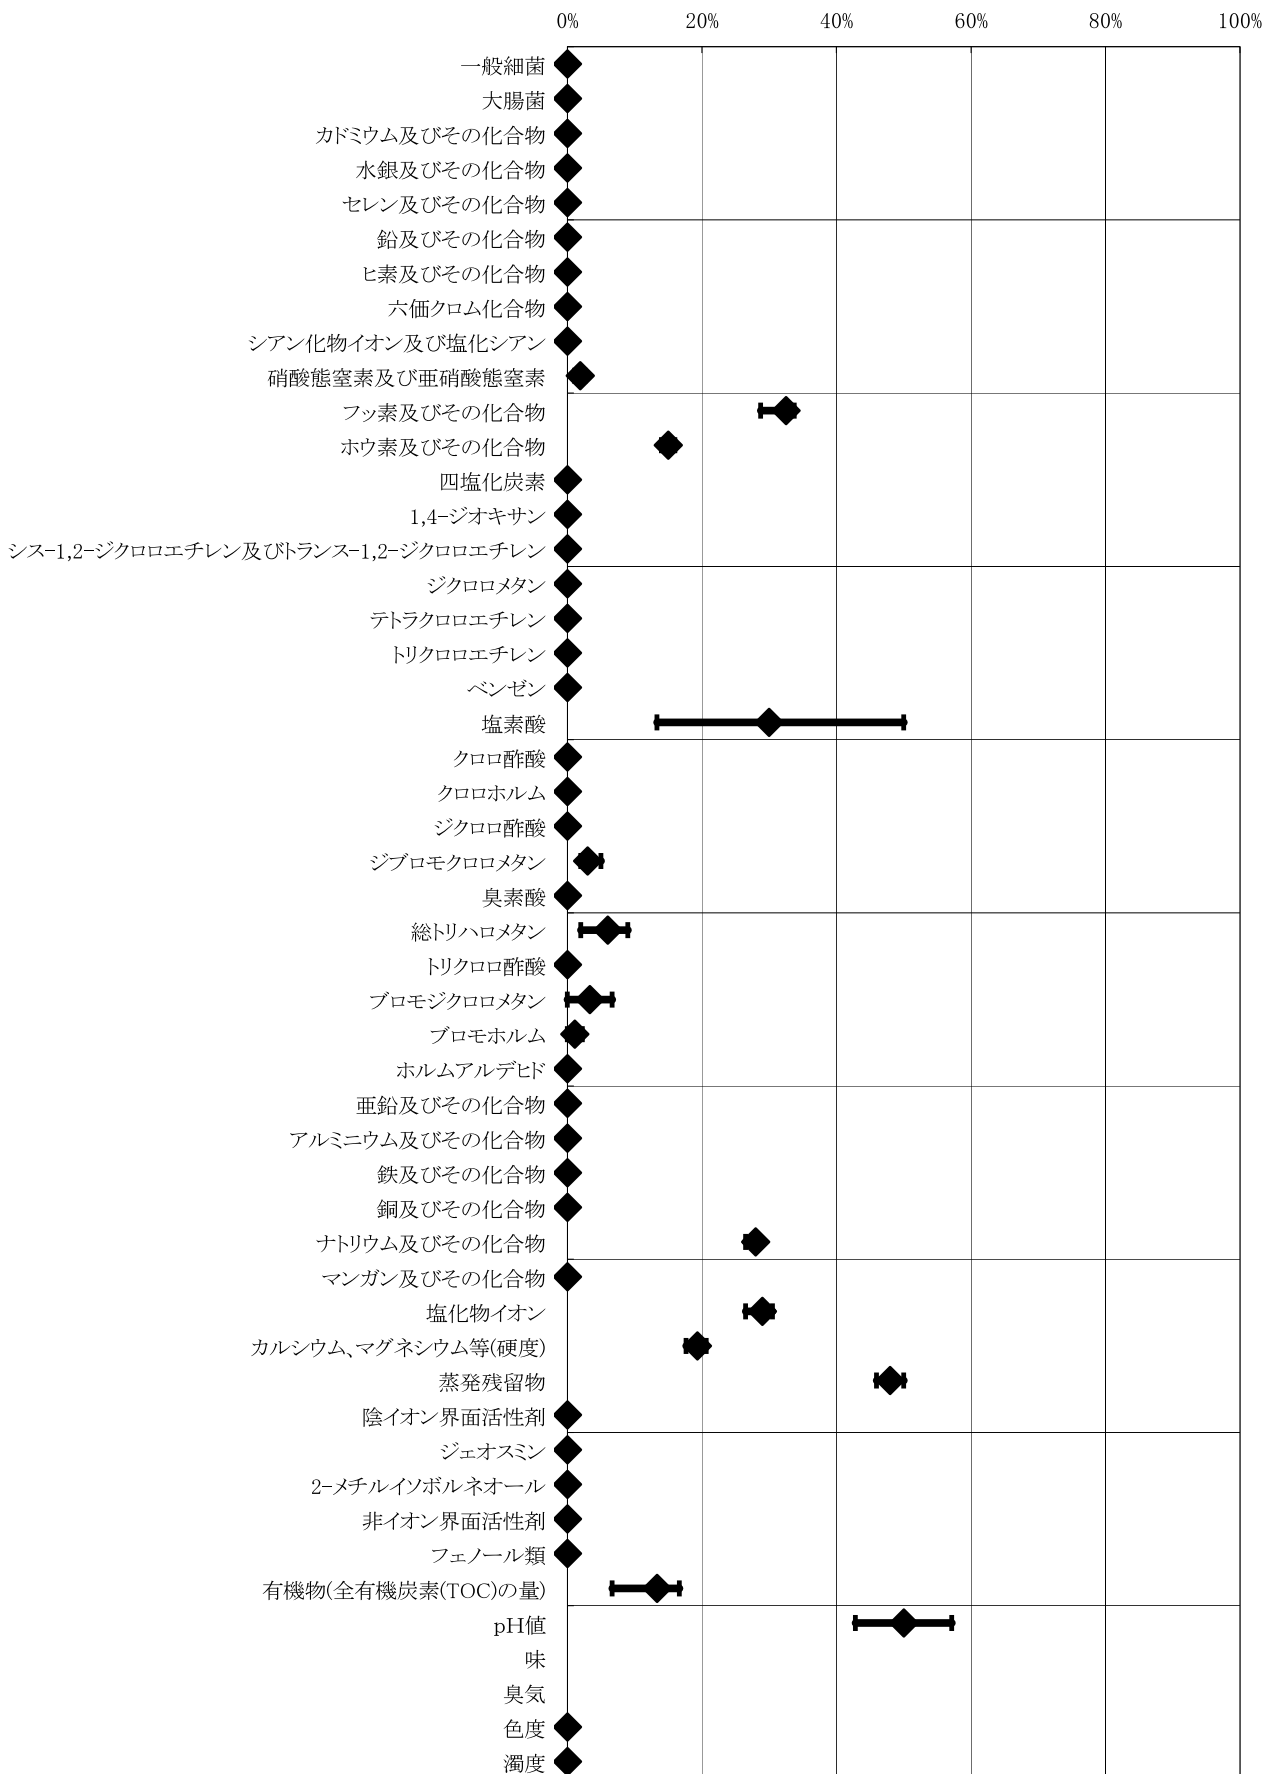


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:安倉中保育所

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98	0.35	0.68
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.35	0.25	0.30
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.19	0.11	0.15
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.31	0.06	0.16
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.001	0.003
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.002	0.005
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018	0.007	0.013
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.001	0.003
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	59	35	44
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	83	38	54
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	94	52	67
39	蒸発残留物	500mg/L以下	300	180	220
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.4	0.6
46	pH値	5.8~8.6	7.4	7.0	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:安倉中保育所

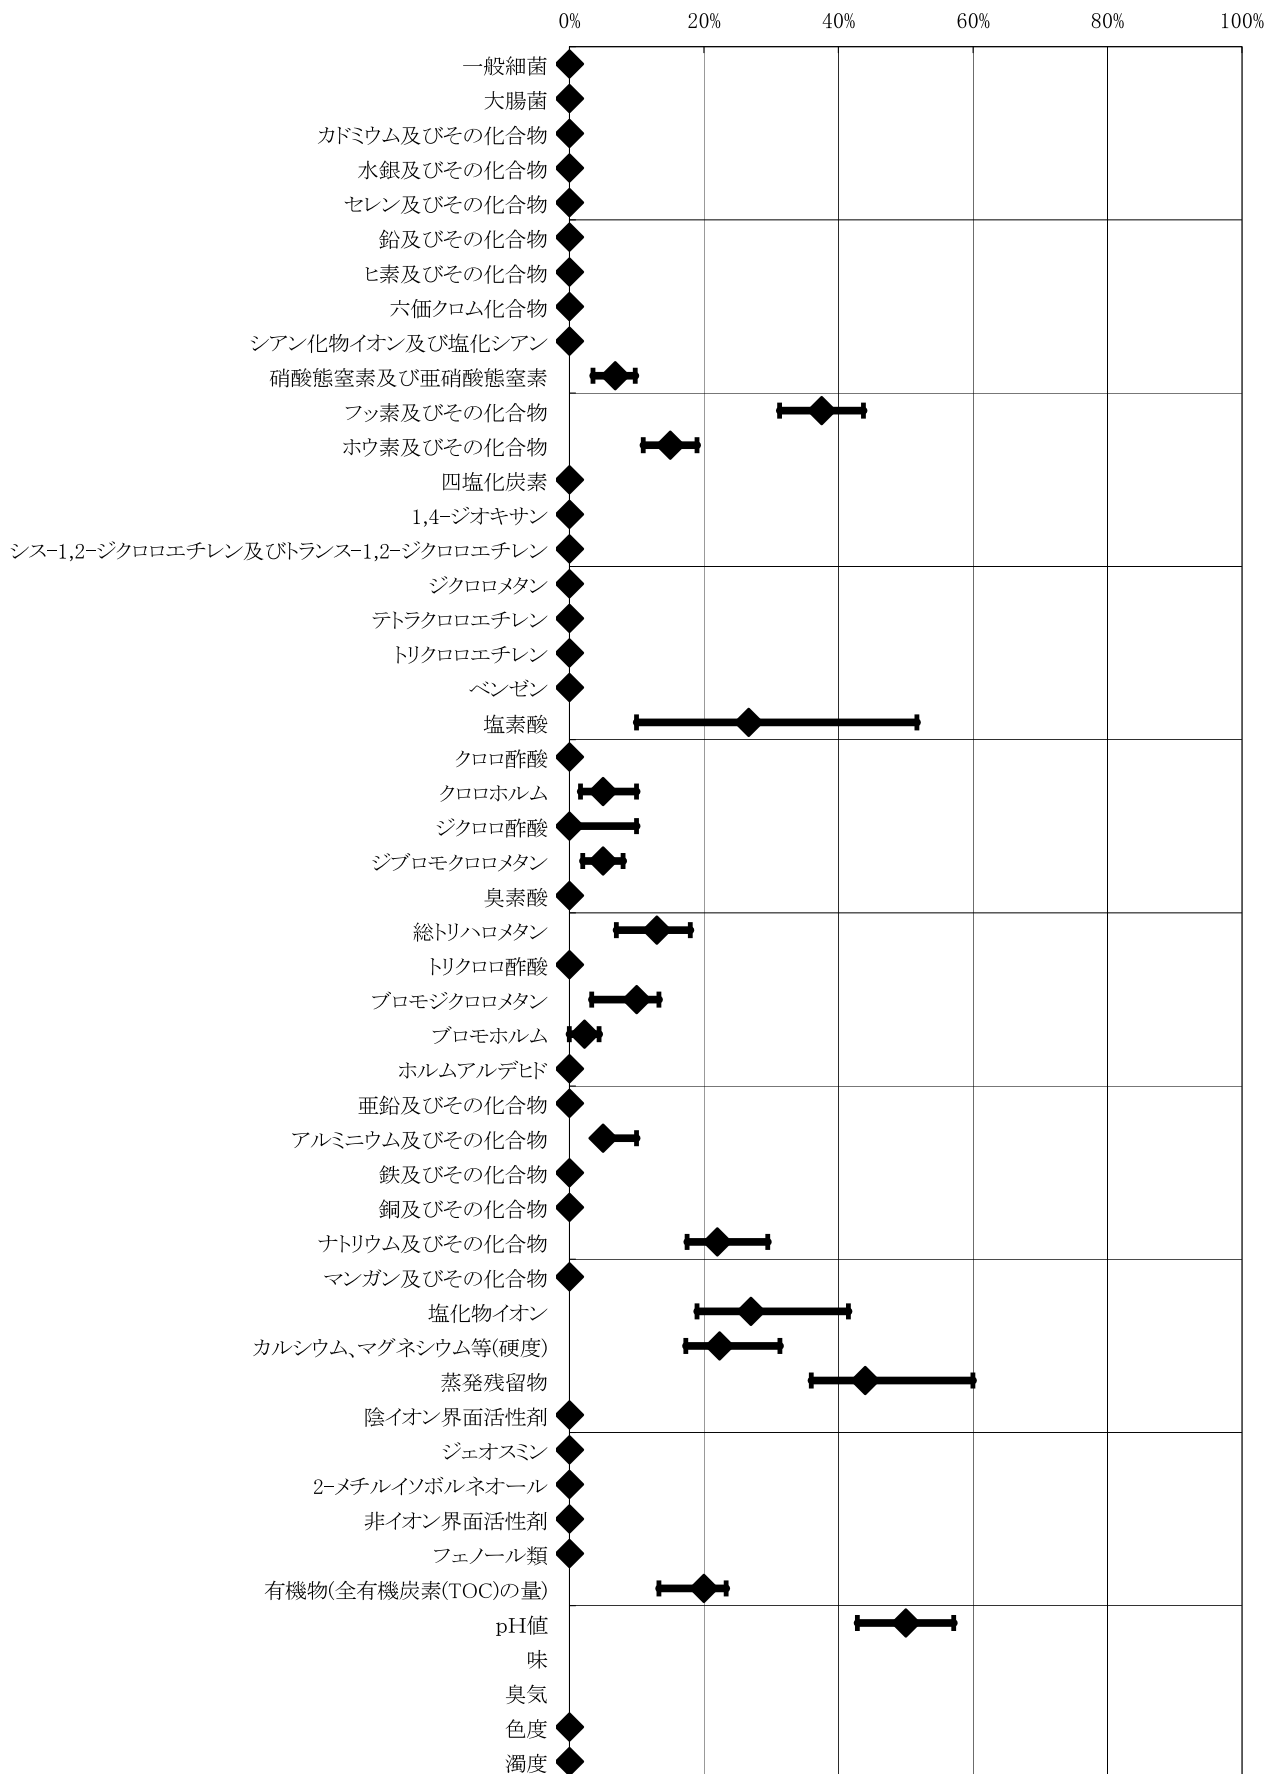


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点:宝塚市上下水道局

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	0.47	0.91
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.5	0.31	0.42
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.25	0.11	0.16
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.24	0.06未満	0.12
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020	0.006	0.011
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.010	0.005	0.007
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.007	0.013
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.046	0.030	0.039
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.016	0.011	0.014
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.011	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	74	27	45
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002
37	塩化物イオン	200mg/L以下	110	31	57
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	120	45	73
39	蒸発残留物	500mg/L以下	360	180	240
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.5	0.7	1.2
46	pH値	5.8~8.6	7.4	7.0	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:宝塚市上下水道局

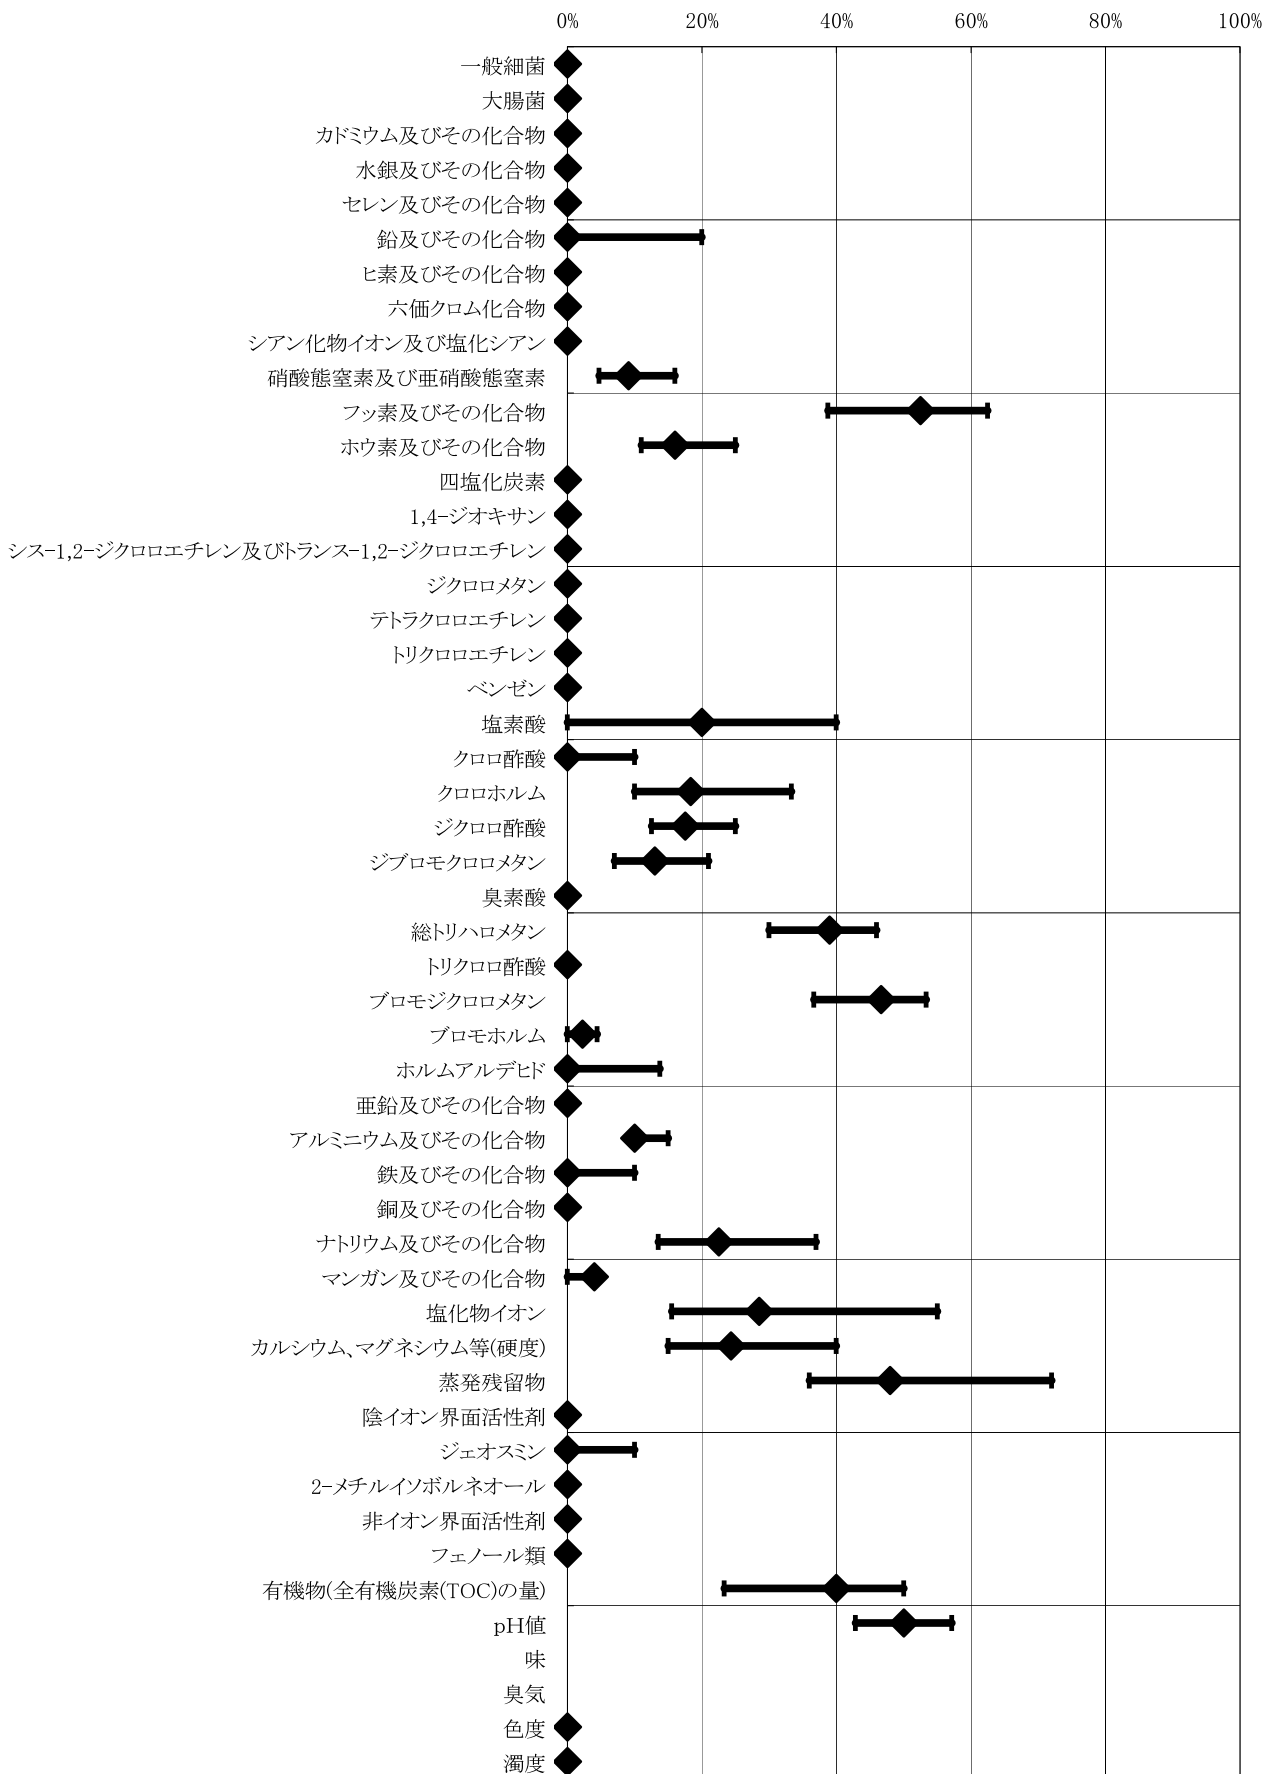


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 高司ふれ愛公園

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.80	0.08	0.34
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.50	0.26	0.35
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.11	0.10	0.10
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.40	0.06未満	0.18
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.001	0.002
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.003	0.005
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	0.007	0.010
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	45	32	40
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	46	36	39
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	49	54
39	蒸発残留物	500mg/L以下	220	180	200
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.2	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.4	6.9	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.2	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:高司ふれ愛公園

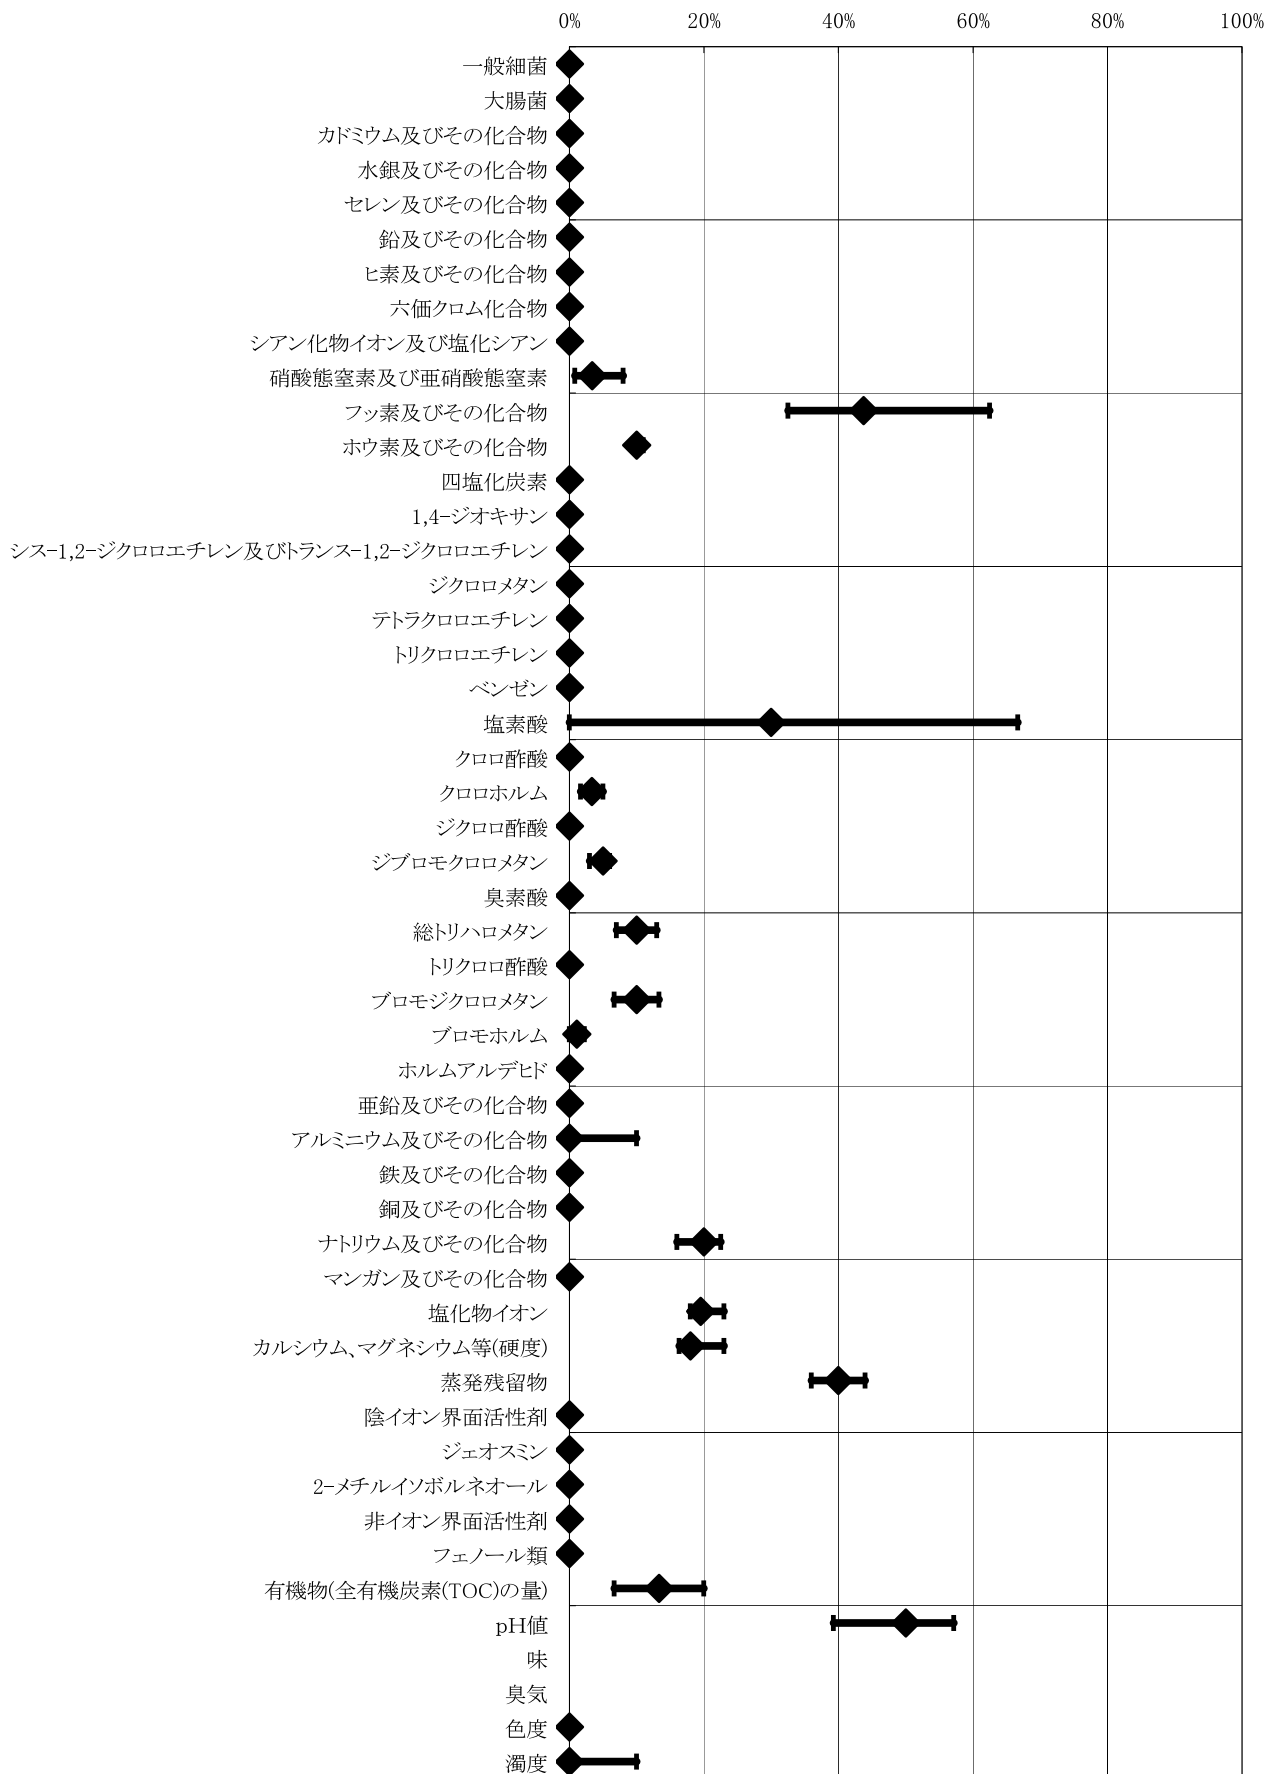


各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 中山台サービスステーション

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.79	0.29	0.46
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20	0.10	0.17
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	0.03	0.04
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.18	0.06未満	0.07
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020	0.002	0.007
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.010	0.004未満	0.005
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.002	0.004
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.034	0.010	0.016
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.004	0.005
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	9.4	12
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	24	13	17
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	60	33	45
39	蒸発残留物	500mg/L以下	110	88	96
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.5	0.8
46	pH値	5.8~8.6	7.5	7.1	7.3
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:中山台サービスステーション

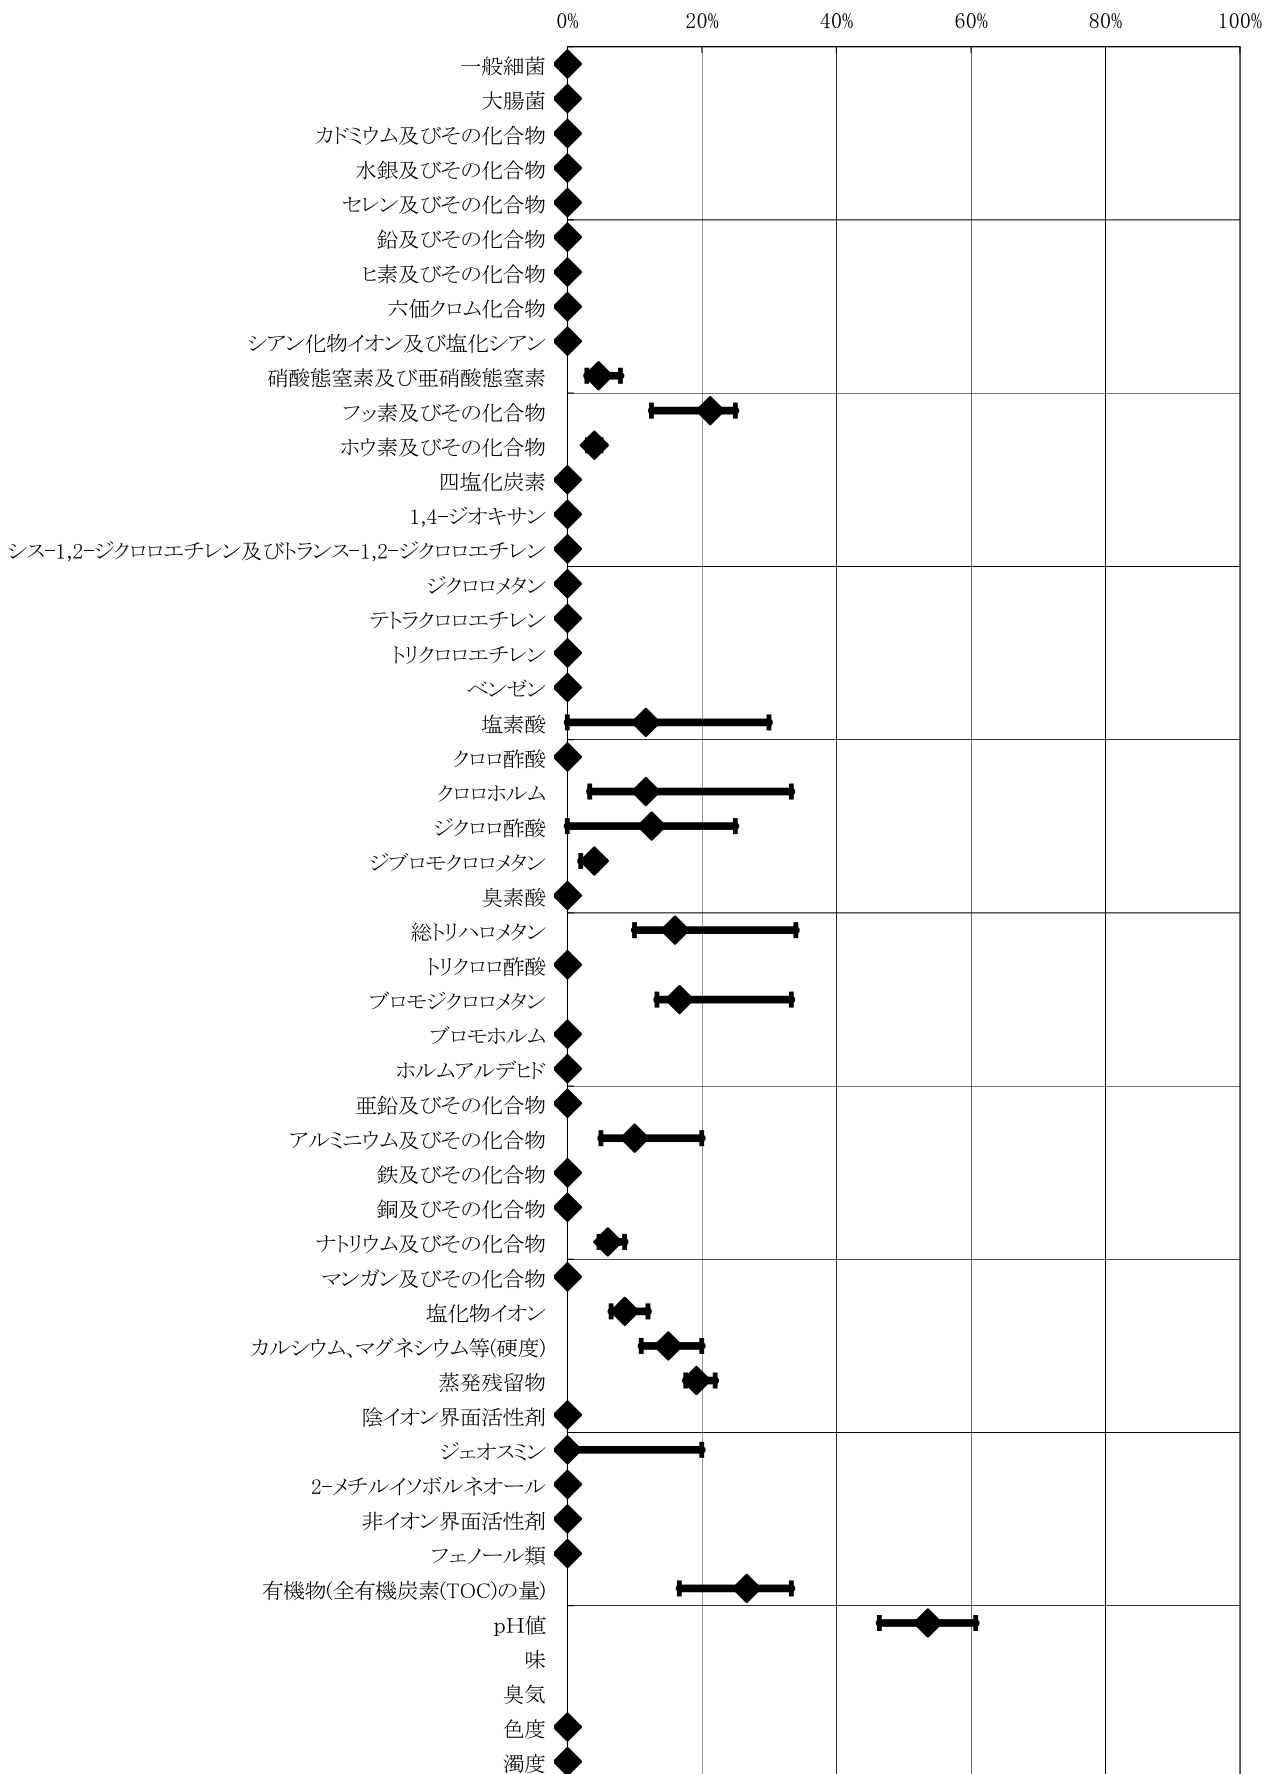

各地点の検査項目ごとの検査結果(最高値、最低値、平均値)

検査地点: 武庫山公園

	水質基準項目	水質基準	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	※1ml中100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	0.41	0.84
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.47	0.22	0.38
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.25	0.07	0.15
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.18	0.06未満	0.10
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.030	0.006	0.013
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.014	0.005	0.009
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.022	0.006	0.012
25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.048	0.031	0.040
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.015	0.011	0.013
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.001未満	0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.010	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	73	23	40
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン	200mg/L以下	110	25	52
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	120	39	66
39	蒸発残留物	500mg/L以下	360	140	220
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.5	0.9	1.2
46	pH値	5.8~8.6	7.5	7.0	7.2
47	味	異常でないこと		異常なし	
48	臭気	異常でないこと		異常なし	
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各地点の検査項目ごとの検出範囲(┆:最低値 ◆:平均値 ┆:最高値)
 検査地点:武庫山公園

