

議案第17号

令和3年度宝塚市下水道事業会計予算

資料3 管路の耐震化の状況

1 管路の耐震化の状況


(1) 重要な汚水管路の耐震化率

管路延長 L=6,900m (令和元年度末)

	平成30年度末	令和元年度	令和2年度末(見込)	令和3年度末(見込)
目標値	36.6%	43.1%	47.4%	57.9%
実績値	30.6%	33.8%	40.7%	63.9%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目標値

(経営戦略との比較グラフ化)

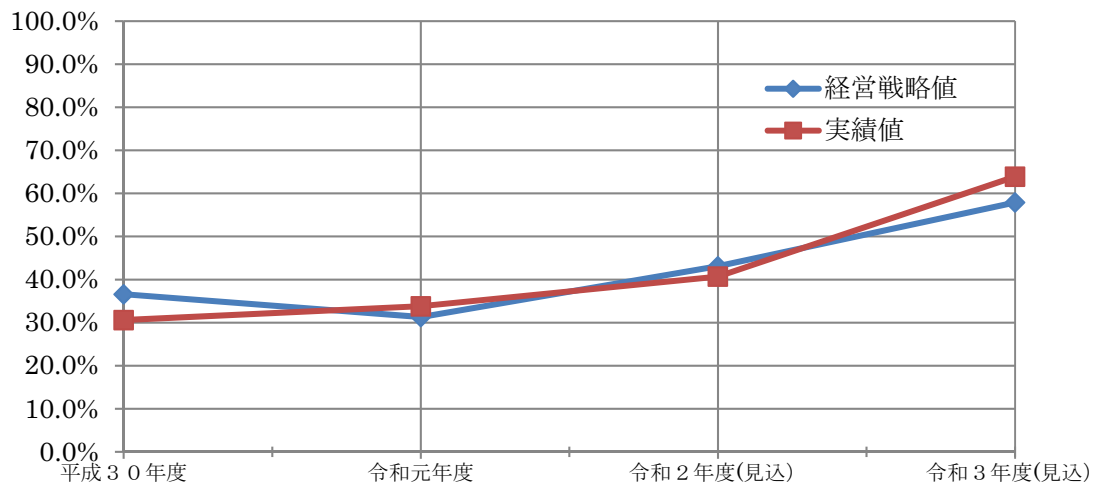

(2) 汚水管路全体の耐震化率（全管路対象）

全管路延長 L=518,707m（令和元年度末）

	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末（見込）	令和3年度末（見込）
目標値	19.5%	19.6%	20.5%	21.4%
実績値	20.1%	20.3%	20.5%	21.0%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目値

（経営戦略との比較グラフ化）

