

議案第17号

令和4年度宝塚市下水道事業会計予算

資料3 管路の耐震化の状況


1 管路の耐震化の状況

(1) 重要な汚水管路の耐震化率

管路延長 L=6,900m (令和2年度末)

	令和元年度	令和2年度末	令和3年度末 (見込)	令和4年度 (見込)
目標値	43.1%	47.4%	57.9%	68.4%
実績値	33.8%	40.7%	56.9%	64.2%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目標値

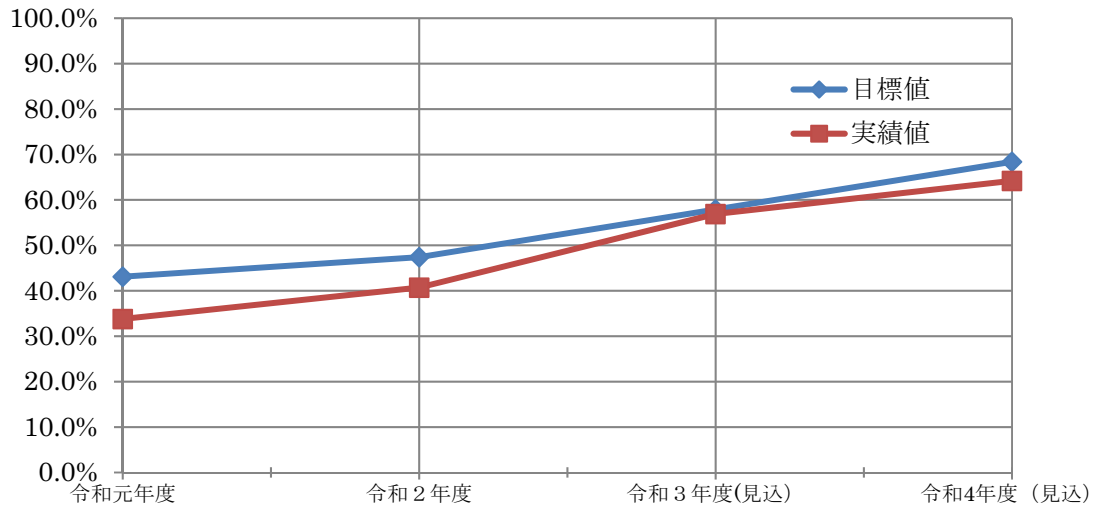

(2) 汚水管路全体の耐震化率（全管路対象）

全管路延長 L=520,202m（令和2年度末）

	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度末 （見込）	令和4年度末 （見込）
目標値	19.6%	20.5%	21.4%	22.4%
実績値	20.3%	20.6%	21.0%	21.2%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目値

