


地下貯油槽概要

1	危険物の類及び品名	第4類 第2石油類（灯油）
2	最大数量	4, 0 0 0 リットル
3	寸 法	1, 3 0 0 × 3, 0 0 0
4	板 厚	胴板 6 t 鏡板 6 t
5	材 質	S S - 4 1
6	マンホール	5 0 0 × 1 5 0 2ケ
7	固定バンド	F B - 5 0 × 6
8	製 造 者	三成鉄工株式会社





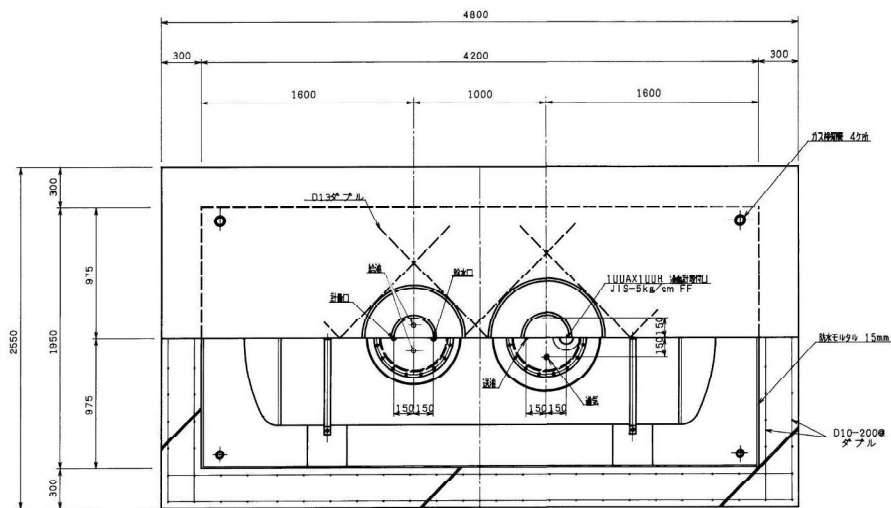


4000L オイルタンク S=L/20	
寸法	φ1300×3000L
厚	厚板 6.0t 鋼板 6.0t
材質	SS-41
マンホール	φ500×150H 2ヶ
固定バンド	FB-50×6

容量計算	
総容量	$0.65 \times \pi \times (3.04 + 0.252 \times 2/3) = 4.258 \text{ m}^3$
	$4.258 \text{ m}^3 \times 1000 = 4258 \text{ L}$
空容量	$4258 \text{ L} \times 0.1\% = 258 \text{ L}$
実容量	$4258 \text{ L} - 258 \text{ L} = 4000 \text{ L}$

100L オイルサービスタンク S=L/20	
寸法	400W×400L×850H
厚	3.2t
材質	SS-41
マンホール	φ250×100H
厚	1400H L-50×50×6
厚	外面 鋼止付上

容量計算	
総容量	$0.4 \times \pi \times (0.66 - 0.0006 \times 0.66 - 0.104 \text{ m}^3)$
	$0.104 \text{ m}^3 \times 1000 = 104 \text{ L}$
空容量	$104 \text{ L} \times 0.6\% = 9 \text{ L}$
実容量	$104 \text{ L} - 9 \text{ L} = 95 \text{ L}$

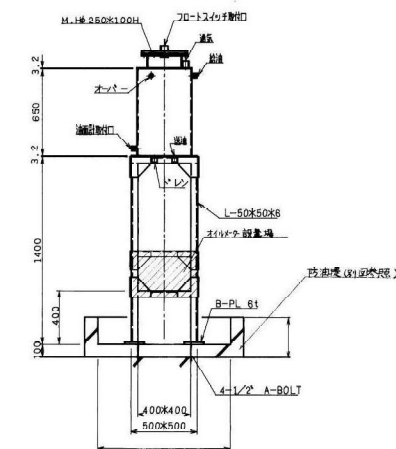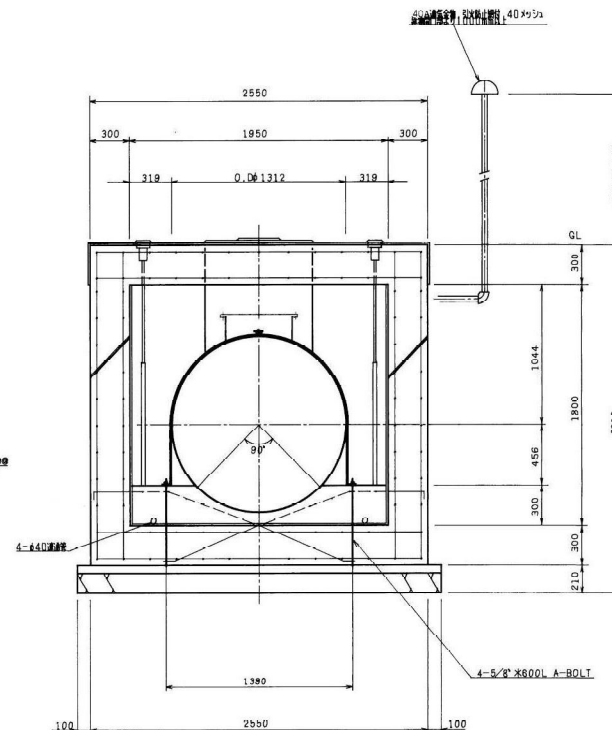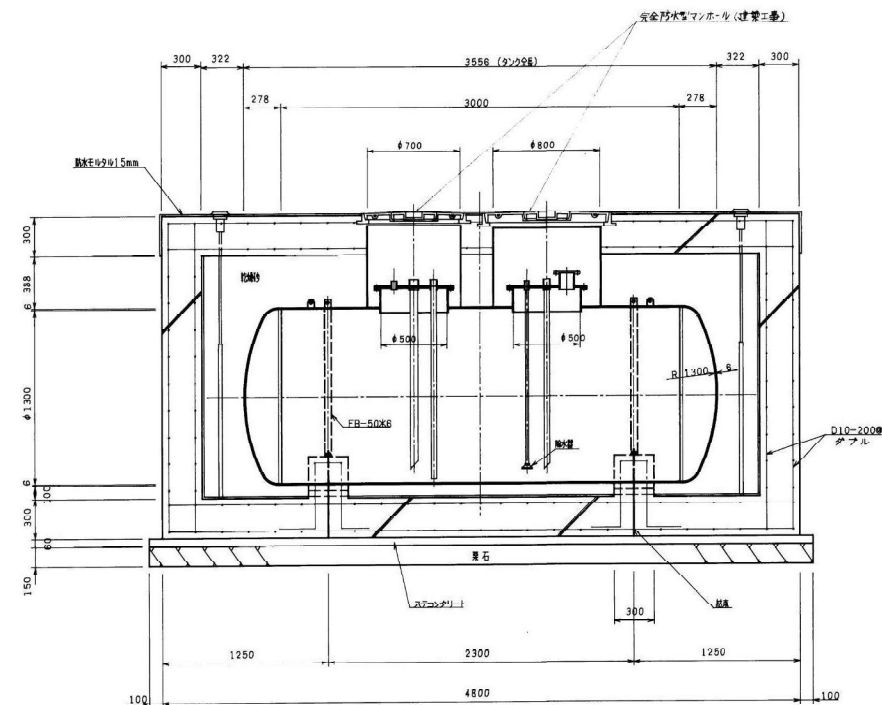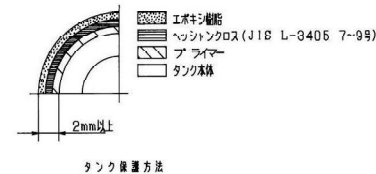

1. オイルタンク本体・オイルサービスタンク本体は、中核用和設備工事とする。
2. タンクの設置工事、土留りのための基礎工事、オイルサービスタンクの設置工事、土留りのための基礎工事とする。
3. 新設の基礎は、中核用和設備工事とする。