



宝塚市水道事業 配水施設位置図(市街地)

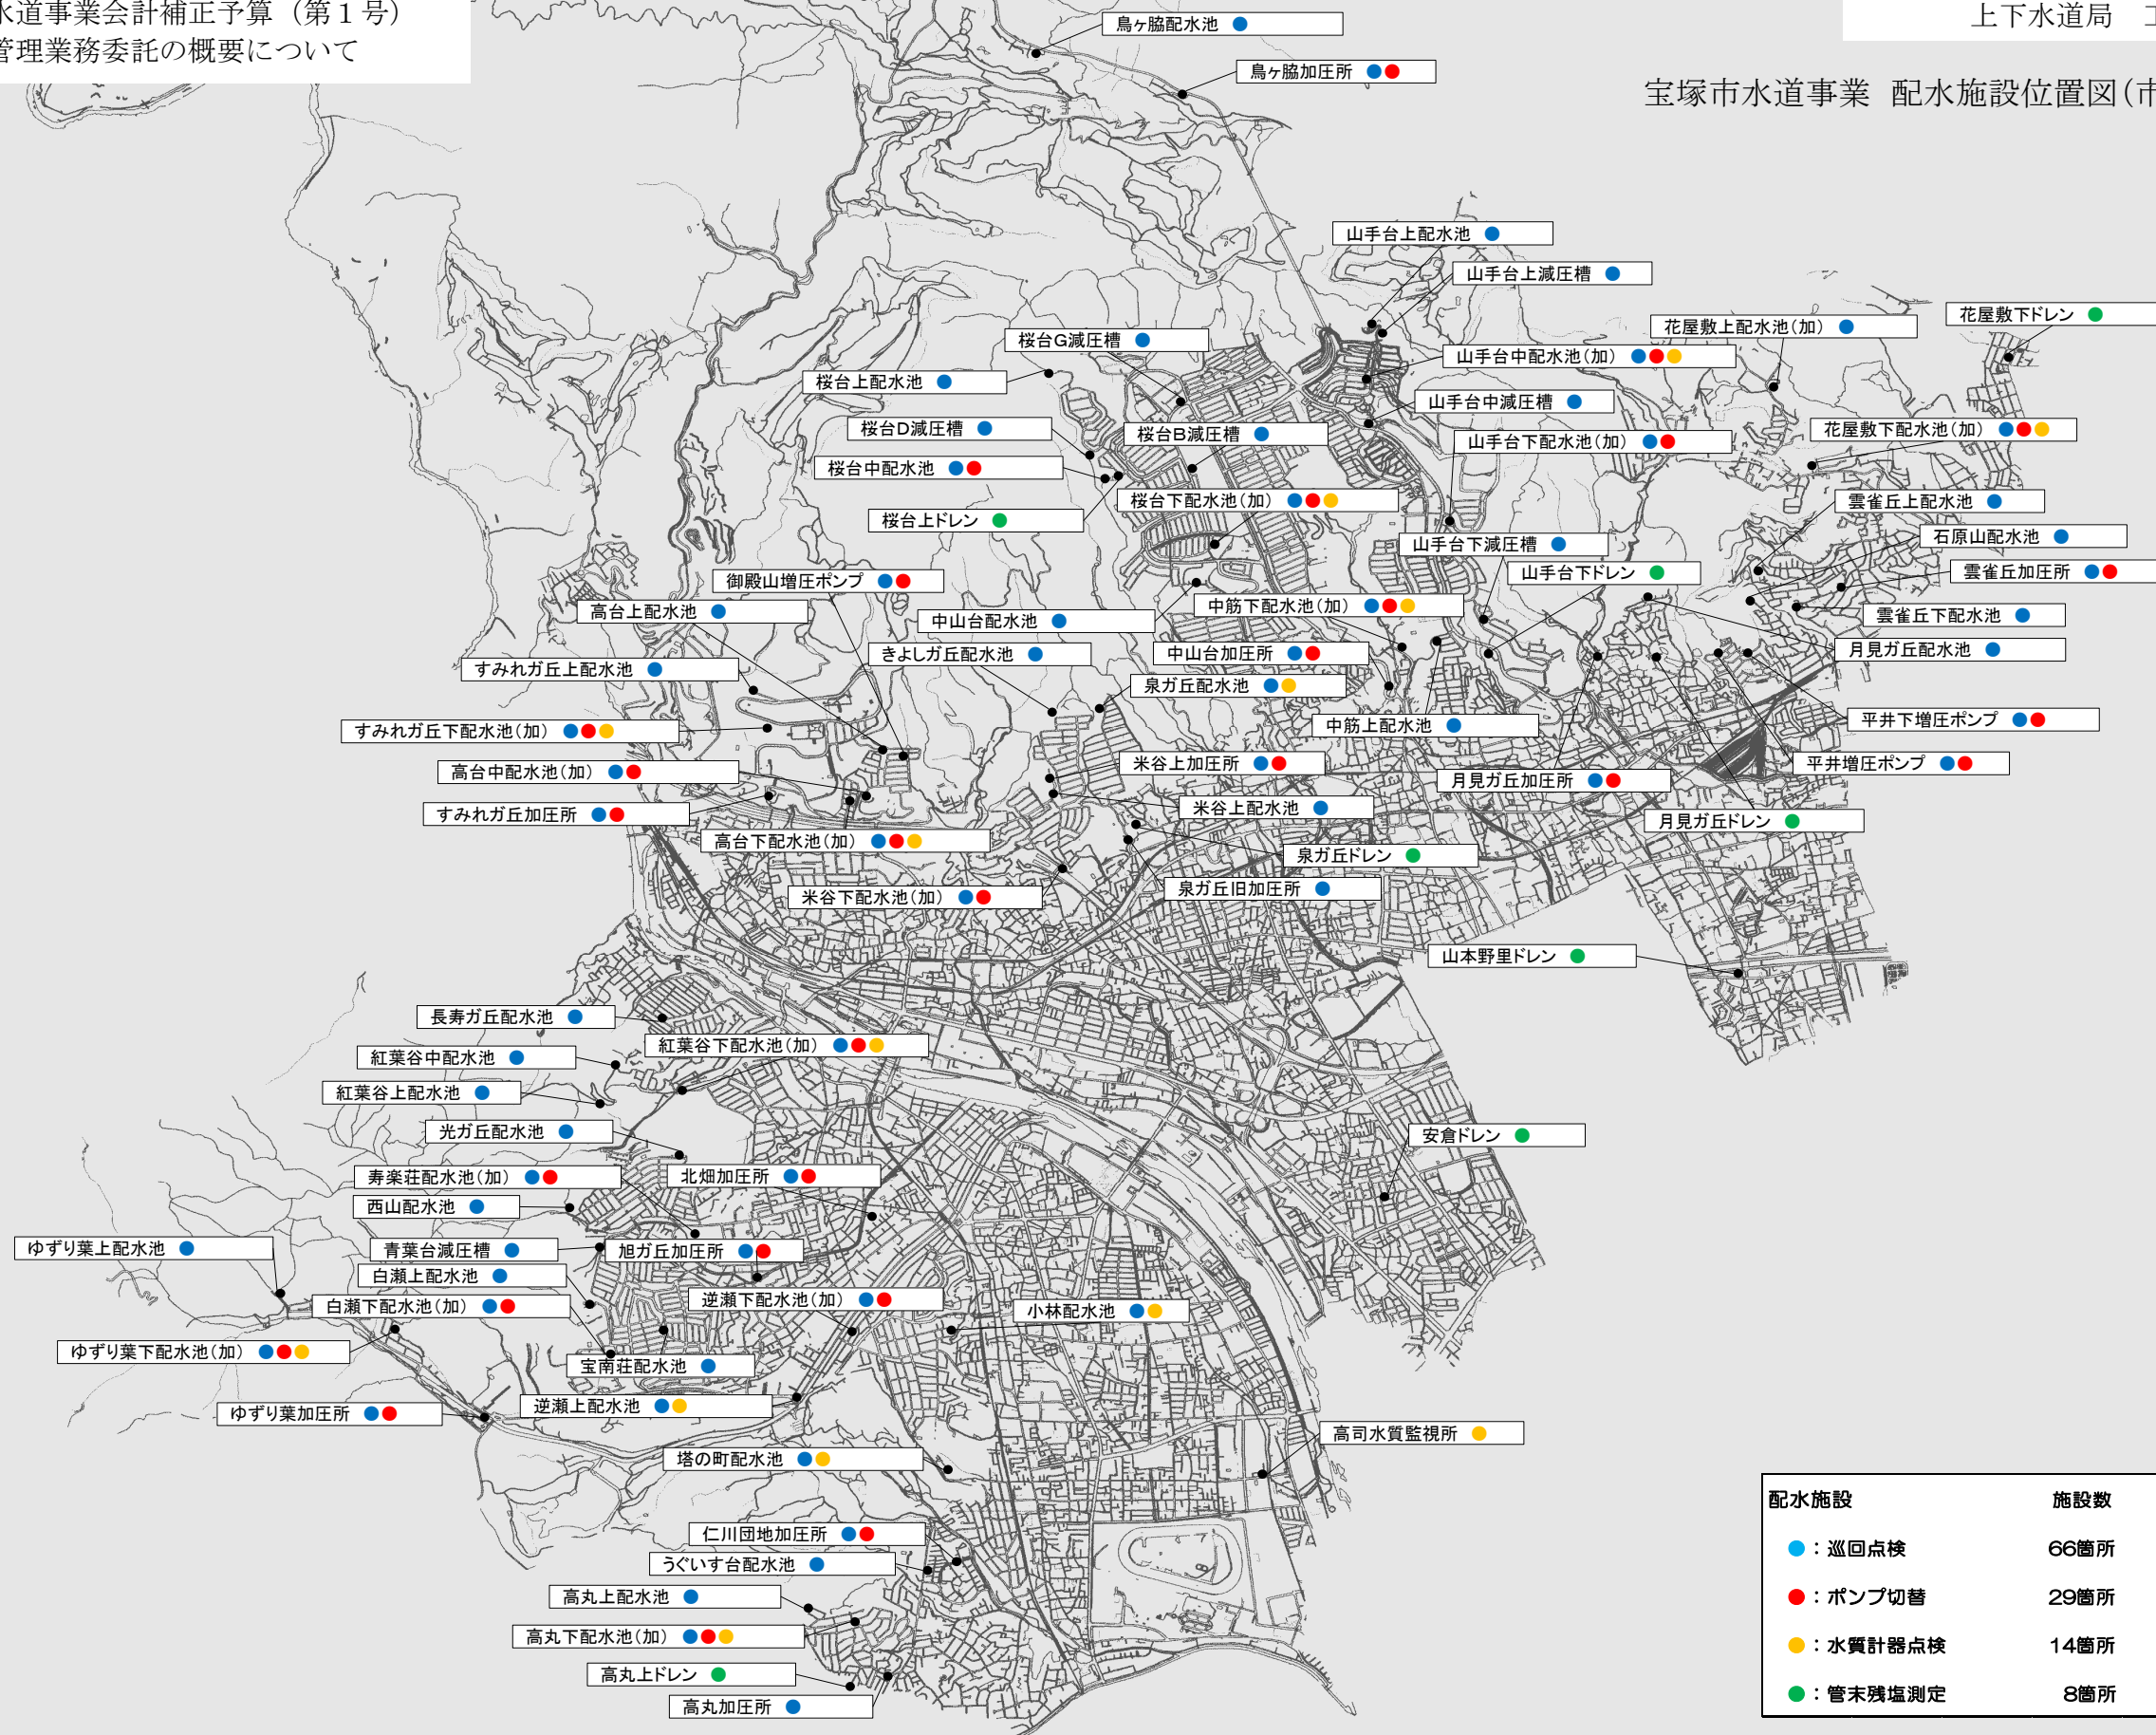

宝塚市水道事業 配水施設位置図(北部地区)

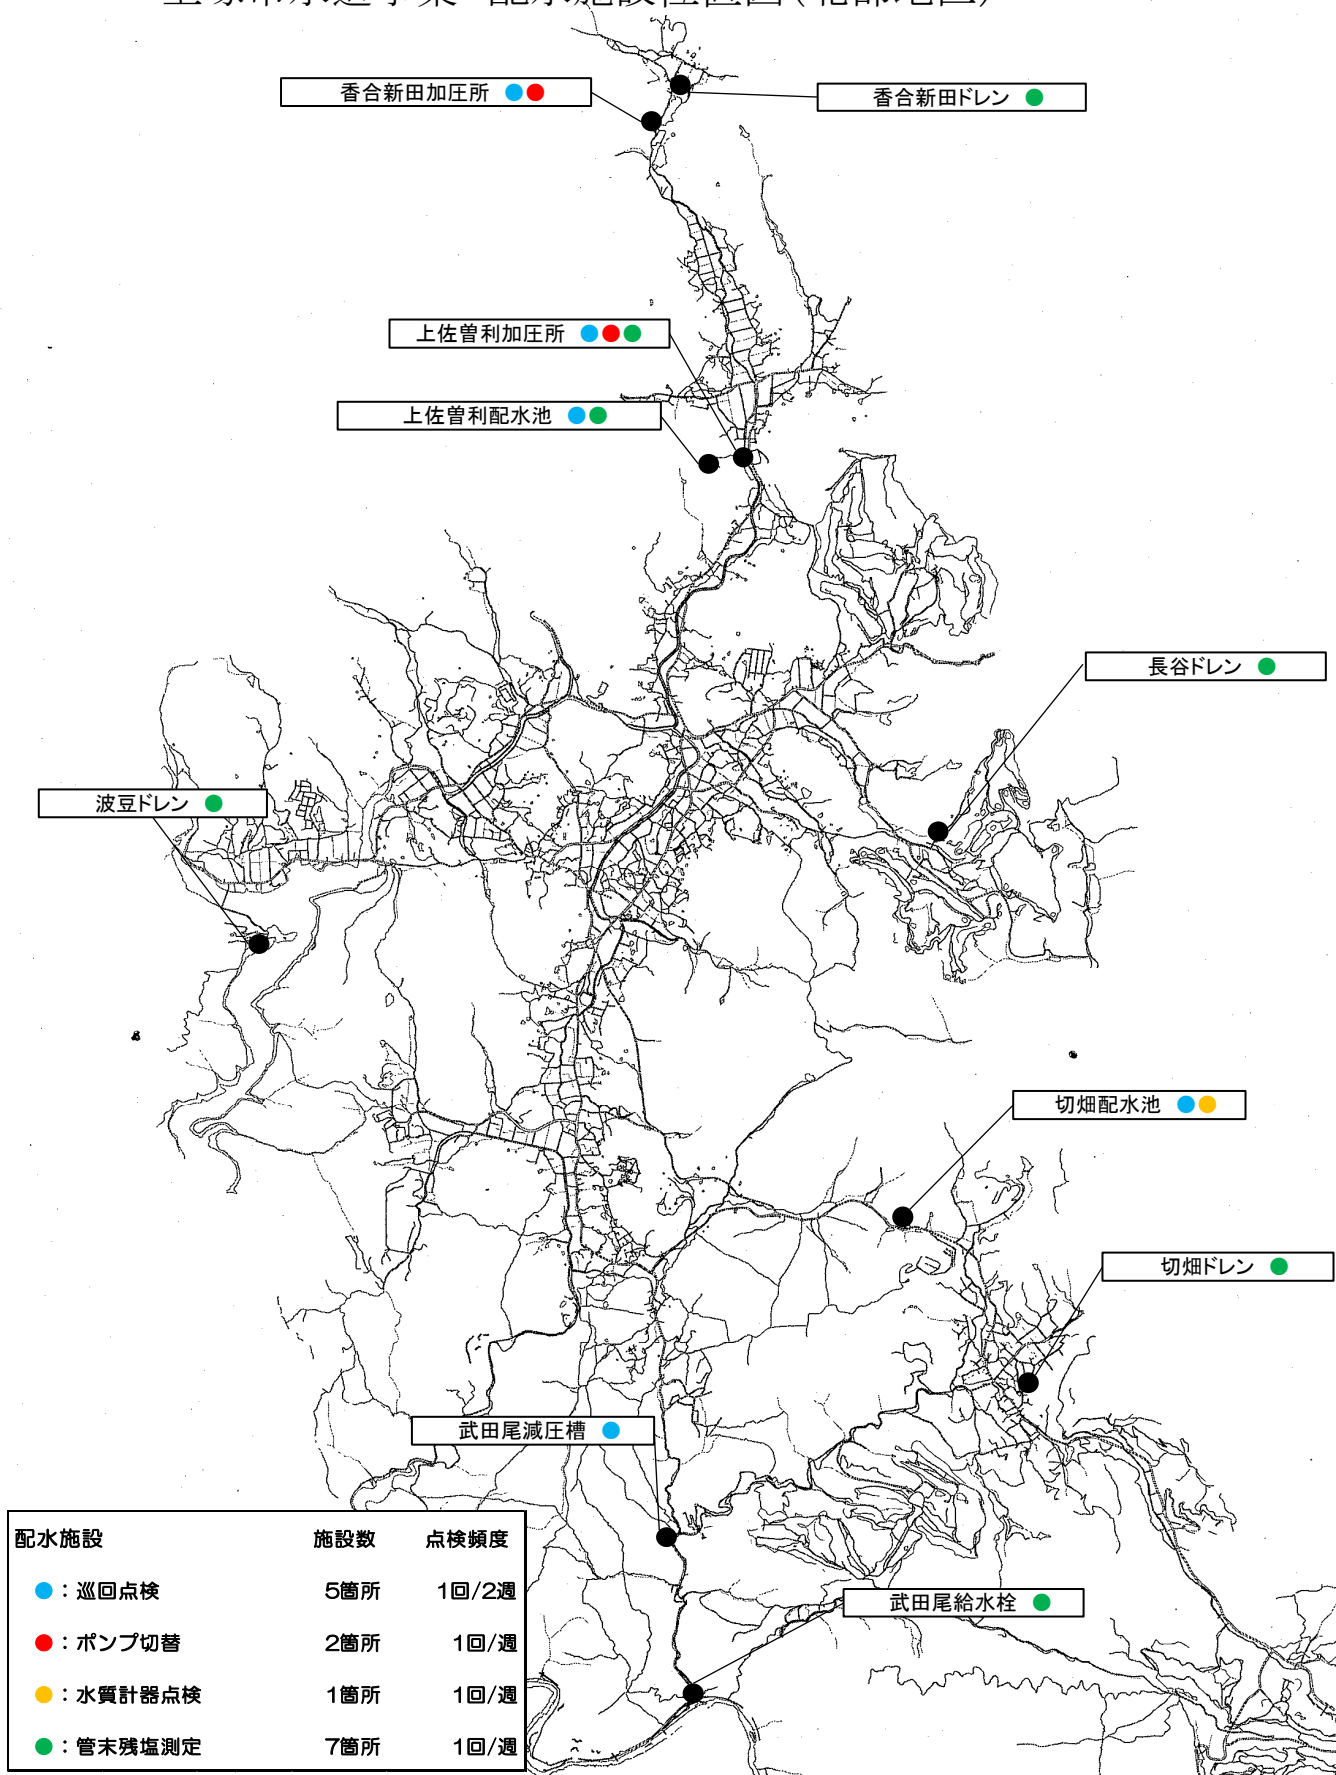

配水施設	施設数	点検頻度
● : 巡回点検	5箇所	1回/2週
● : ポンプ切替	2箇所	1回/週
● : 水質計器点検	1箇所	1回/週
● : 管末残塩測定	7箇所	1回/週